



BETONOVÁ ULIČNÍ VPUST S KAL. PROSTOREM BEZ SIFONU POUŽÍVÁ SE U DEŠŤOVÉ KANALIZACE



SNÍŽENÁ VPUST PŘI MALÉ HLOUBCE KANALIZACE




MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
234.02
08.07

ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

DN	B[m]
150	1.0
200	1.0
300	1.00
400	1.15
500	1.26
600	1.37



2.23 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

2.231 ULOŽENÍ POTRUBÍ

MD
ODBOR
INFRASTRUKTURY
VZOROVÉ
LISTY

VL 2
231.04
08.07

KOMUNIKACE S CHODNÍKEM BEZ SVODIDLA

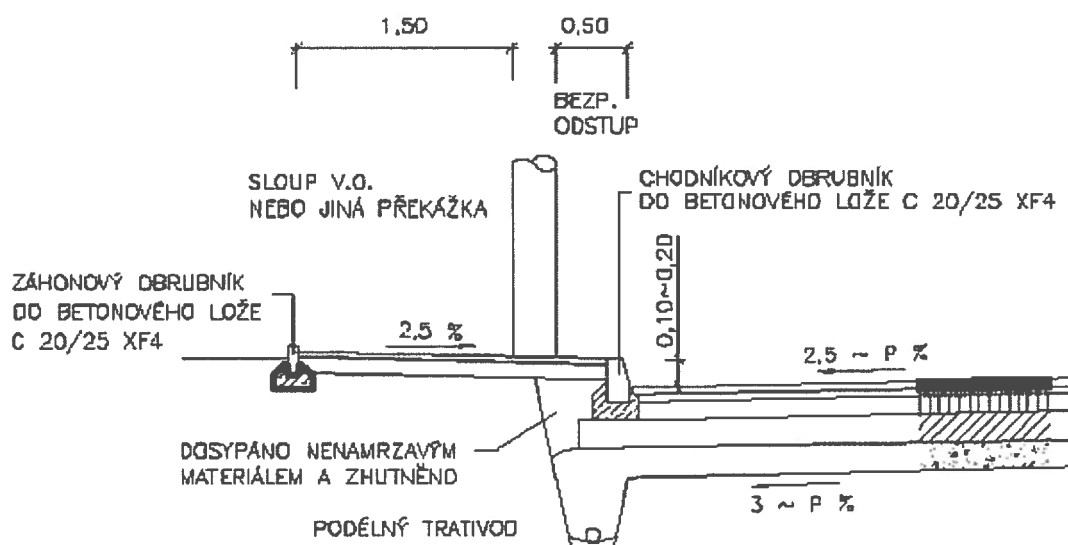KOMUNIKACE S CHODNÍKEM BEZ SVODIDLA
S OJEDINĚLOU PŘEKÁŽKOU

POZNÁMKY:

1. PODÉLNÝ TRATVOD SE V MÍSTĚ OSAZENÍ STOŽÁRŮ OSVĚTLENÍ VYHNE
2. V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH LZE ŠÍŘKU CHODNÍKU U OJEDINĚLÉ PŘEKÁŽKY ZŮŽIT NA 0,90 m
3. DOPRAVNÍ ZNAČKA JAKO OJEDINĚLÁ PŘEKÁŽKA MŮŽE BÝT SVÝM OKRAJEM VZDÁLENA OD LÍCE OBRUBNÍKU 0,30 m

1 VOZOVKY A KRAJNICE
DETAILY VOZOVEK V ZÁŘEZU
KOMUNIKACE S OBRUBAMI

MD
ODBOR POZEM.
KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ
LISTY

VL 1
222.05
06.02