



Rozvodnice (přístroj. kryt) 26-modulů, předpokládaný rozměr, š.250 x v.375 x hl.103 [mm]

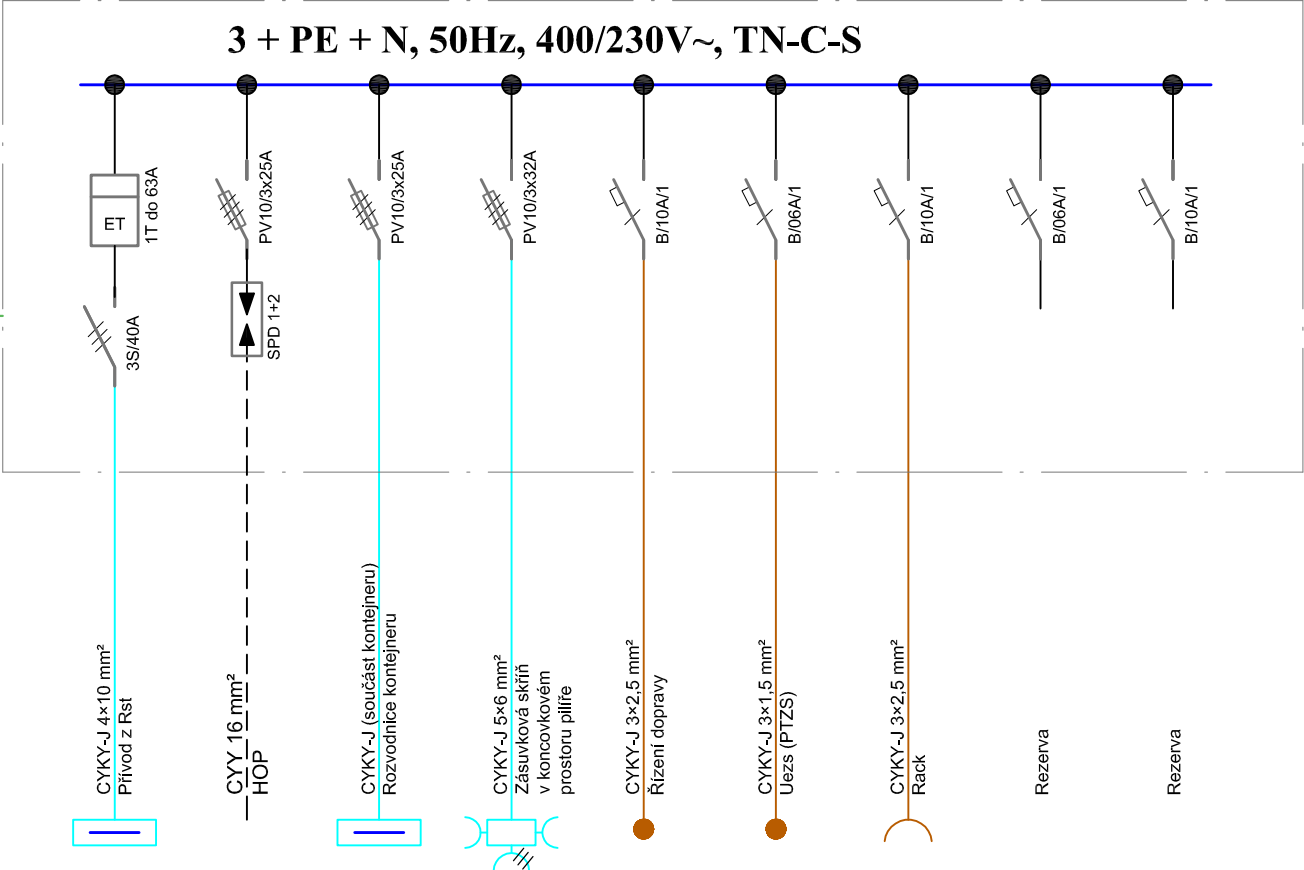

Přístrojová náplň rozvodnice "R" je navržena pro osazení do celoplastové rozvodnice s dveřmi, krytí IP30, rozměru cca š.250 x v.375 x hl.103 [mm]. Celá tato rozvodnice bude osazena v horní části kompaktního pilíře, ve skříni rozměru š.470 x v.640 x hl.250 [mm]. Skříň bude vybavena uzávěrem s cylindrickou vložkou na klíč (půlcylindr). Součástí kompaktního pilíře a jeho koncovkové části bude vestavěná zásuvková skříň 1x 32A/400V + 2x 16A/230V. Rozměry koncovkového dílu š.470 x v.1225 (½ výšky zapuštěna v terénu) x hl.250 [mm]. Zásuvková skříň bude vybavena uzávěrem s cylindrickou vložkou na klíč (půlcylindr). Klíč může být pro obě skříně shodný. Celkové rozměry pilíře : š.470 × v.1865 × hl.250 [mm]. Objednávka kompaktního pilíře se předpokládá v jednom celku.

Poznámka :
Provozní soustava : **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S**
Ovládání : **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S**
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

IPROS s. r. o.		Tyršova 2076, 256 01Benešov, tel. 317 721 655, 317 728 348, e-mail: ipros@iprosbn.cz,			
Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes					
Autor návrhu:		Ing. Miloslav Michálek			
Vypracoval:		Josef Ottl			
Investor :		Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov		Datum : V.2017	
Akce :		Volnočasový areál Sladovka		Stupeň : DPS	
		Dětské dopravní hřiště		Zak. číslo : 021-17/Ottl	
		Benešov, poz. č. 1064/3 a 1064/6		Měřtko :	
Obsah :				Číslo výkresu :	
		Rozvodnice R		E03	