


PŮDORYS ZÁKLADŮ

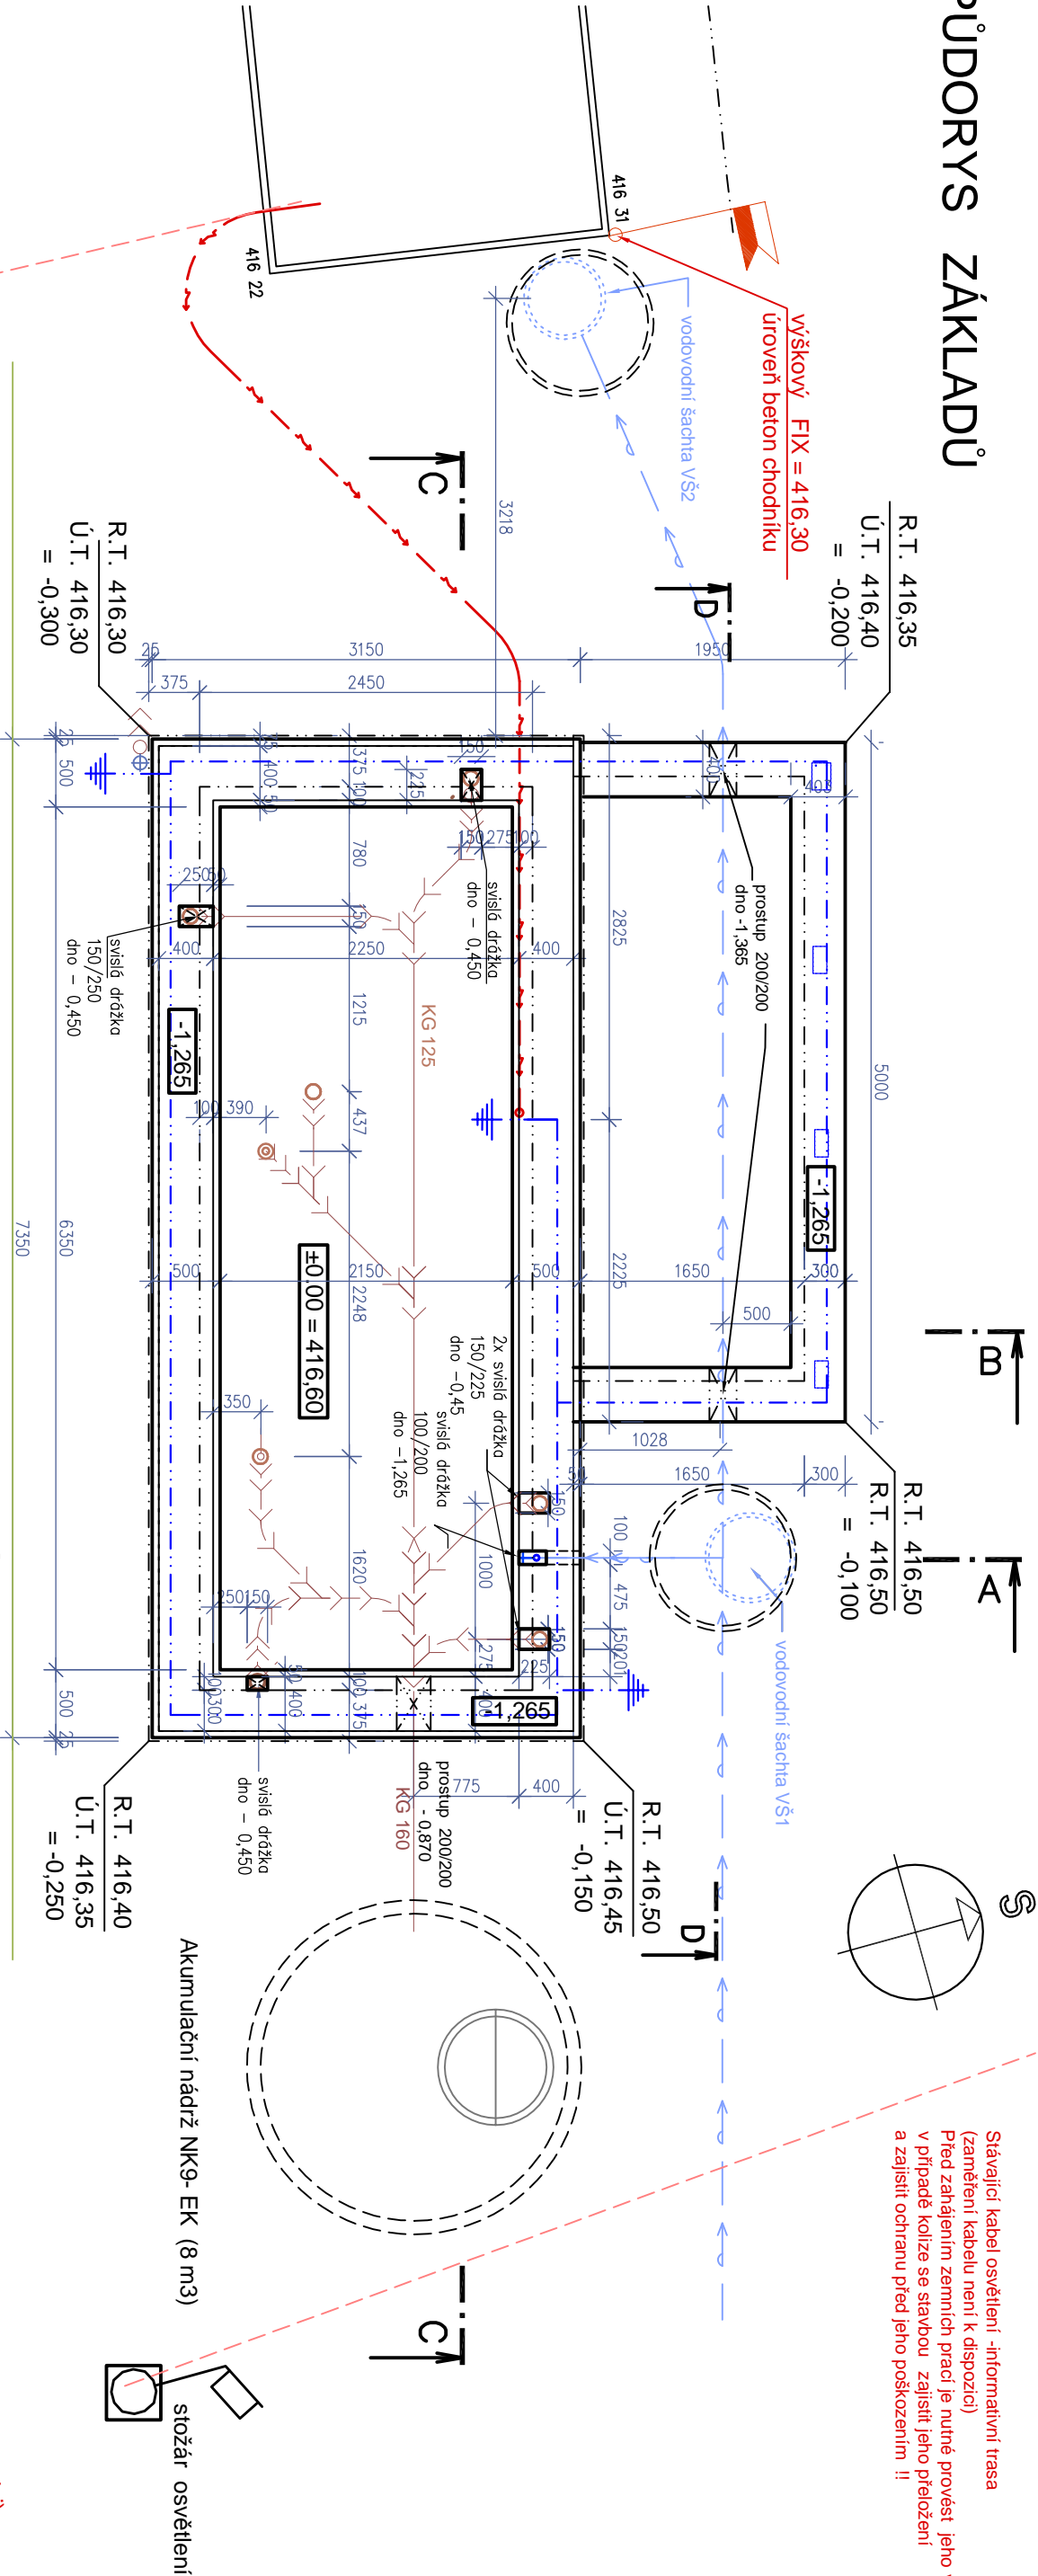

Stávající kabel osvětlení - informativní trasa (zaměření kabelu není k dispozici)
Před zahájením zemních prací je nutné provést jeho vyřícení v případě kolize se stavbou
zajistit jeho přeložení a zajistit ochranu před jeho poškozením !!

B
A

A
B

Stávající přívod NN z rozvaděče měření-informativní trasa (zaměření kabelu není k dispozici)
Před zahájením zemních prací je nutné provést vyřícení stávajícího kabelu, v případě kolize se stavbou
zajistit jeho přeložení a zajistit ochranu před jeho poškozením !!

Osazení stavby je vztaženo k výšvému bodu **FIX = 416,30** úroveň beton chodníku

± 0,000 = 416,60 m/m

- [-1,100]** KÓTY ZÁKLADOVÉ SPÁRY
VÝKOPY - 100 mm PRO ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ
- []** ZÁKLADY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA ZÁKLADOVÝCH PASECH BETONU PROSTÉHO C 12/16 NA ŠTĚRKOVÉM POLŠTÁŘI TL. 100mm
V OBVODOVÝCH ZÁKL. PASECH BUDE ULOŽENA ZEMNÍ PÁSKA FEŽN. PROPOJENÍ VODOČŮ SVAŘENÍM. VYVEDENÍ VODIČŮ ZE ZÁKLADU BUDE V MÍSTECH DEŠŤOVÝCH SVODŮ A ROZVADĚČE V 1. NP
- []** VÝVODY OD UZEMNĚNÍ DRÁT FEŽN. Ø 10 PŘIVÁŘEN K ZEMNÍCI PÁSKY (více viz ELEKTRO ČÁST PD)
- []** POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE HT Ø 110 A PVC Ø50 BUDE VYVEVDENO NAD ÚROVEŇ ARMOVANÉ ZÁKLADOVÉ DESKY -0,250.
SPOJE POTRUBÍ NAD IZOLACÍ A PROSTUP IZOLACÍ BUDE UTĚSNĚN TMELEM "BIXIT S"
- []** ZÁKLADOVÁ ARMOVANÁ DESKA BUDE PROVEDENA NA ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETONU C16/20 TL. 100 mm, VÝZTUŽ ZE SÍTÍ Ø 6/100/100
LOŽE POD DESKOU BUDE ZE ŠTĚRKU 8/18 mm TL. 150 mm

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	SPOLUPRACOVAL:	Jiří JASZ Projektová kancelář Jiřího Francka 1764 256 01 Benešov	
Jiří JASZ		Jiří JASZ			
MÍSTO:		OKRES:	OBCNÍ-MĚSTSKÝ ÚŘAD:	256 01 Benešov	
Okrouhlice		Benešov	Benešov		
INVESTOR:		Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov			
STAVBA:		STUPEŇ:		ZAK. ČÍSLO:	DPS
NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ				03 / 18	
sportoviště Okrouhlice, p.č. 5232, KÚ Benešov				DATUM:	04. 2018
				MĚŘITKO:	1 : 50
OBSAH:				ČÍSLO PŘÍLOHY:	
PŮDORYS ZÁKLADŮ				ASŘ 01	