PŮDORYS 2NP A (3NP)
M=1:100

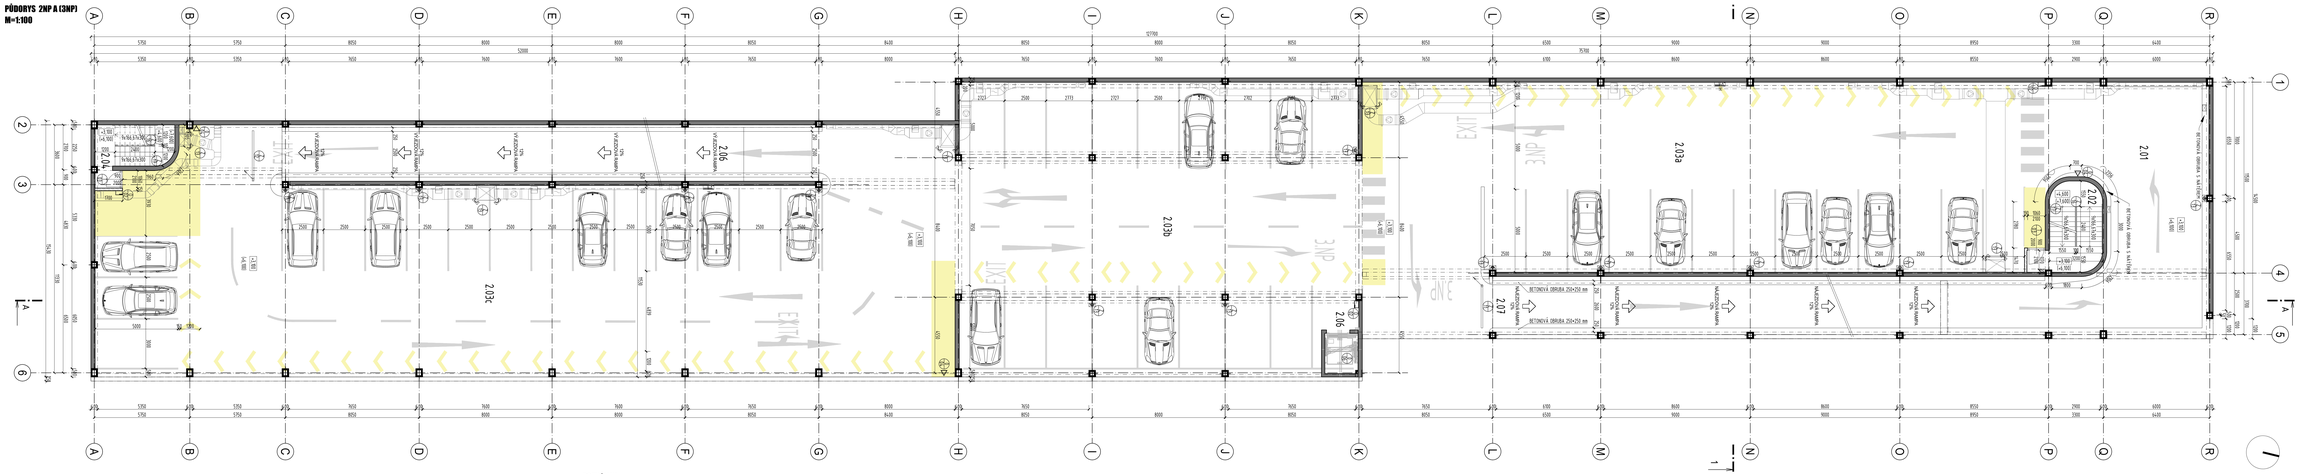

POZNÁMKA

1 - PROSTUPY MEZI PODZEMNÍM OBJEKTEM BUDOU DŮSLEDNĚNY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
2 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BUDE V MONOLITICKÝCH ŽB SLOUPŮCH A STĚNÁCH NOTOVÁNO V VAZBĚ SUDÉ KRUHOVÉ POHOZ SYSTÉMOVÝCH SPON MEZI ZDIVEM A SLOUPEM BUDE VLOŽEN DILATAČNÍ PÁS
3 - DILATACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ŘEŠENA V ČÁSTI D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
4 - VÝPOČET VÝKONŮ OTOPNÝCH, ZÁMĚNOVÝCH A KLIMATIZAČNÍCH PRVKŮ ZDOJ UVEDEN V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE D1.1.1 A ZDOJ VZT V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE D1.4.1
5 - VALIDNÍ PODKLAD PRO VŠECHNY PROFESNÍ PLNĚNÍ JSOU VYTVOŘENÝ VE VYHOVUJÍCÍ DOKUMENTACI A PODROBNÉ POPSÁNY V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE ZTI DOKUMENTACE D1.1.1_ DOKUMENTY PODMIŇUJÍCÍ
6 - MÍSTNÍMU ŠETŘENÍ DOKUMENTACE JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, NEŽ JSOU POŽÁRNÍ UCPÁVKOVÝCH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ.
7 - ZAVĚŠENÉ VĚDCH ZEBERÝCH PŘÍČEK BUDE REALIZOVÁNO NA ASFALTOVÝCH PÁSECH UKONČENÍ ZDIVA POD STROPY BUDE VYPLNĚNO MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, U KONSTRUKCÍ NAVŘÍZLÝCH POŽÁRNÍ DESKY PANELOVÉ SYSTÉM.
8 - PŘI MONTÁŽI DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE A ČSN 73 0810 ZAJIŠTĚNÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ
9 - PODLE STUDIÉ A PROTOKOLŮ K MONTOVANÝCH KONSTRUKCÍCH JE ZAJIŠTĚNÍNA VE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, A ŠAHÝM STUDIÓN JE TŘEBA PŘÍPOČÍT REZERVU PRO TLOUŠŤKU ŠAHÝMO POTŘEBÍ, MONTÁŽNÍ PŘÍRUBY, OZELAČ UVTVAČŮ Z POŽÁRNÍMO ZDMOVITÝCH SPECIALIZACÍ.
10 - VÝŠKY PROSTUPŮ POTŘEBÍ KANALIZACE, VODY, PLYNU A ELEKTRO V ZÁKLADOVÝCH PASECH ZDOJ UVEDENY V ČÁSTECH D1.1.1 A D1.4.1 A D1.4.2
11 - SKLADBA STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ JE TVOŘENA PROTI PODLAHOVOU SVĚTNOU HYDROIZOLACÍ NA MONOLITICKÉ KONSTRUKCI ŽB STROPU, JEHOŽ SPODNÍ ČÁST BUDE POHLEDOVÁ, TLOUŠŤKY A TVARY MONOLITICKÉ ŽB KONSTRUKCE ZDOJ V ČÁSTI D.1.2

HYDROIZOLACE - PODROBNÁ SPECIFIKACE VČ SKLADBOU HCÍ

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM KOLMO S TVAROVÉ STÁLOU HLADKÍ ZNOS, DĚLAT SMĚRU(MIN)SKLON 0,5 % (pro) PP/el

PŘÍRODNÍ HLADÍ PŘÍSTROJ, rahajíť maximu maximálně do výšky 15 m nad podlahou. Splnění hasebních nahajovací a umístění v rámci PO je zničeného v PBŘ a na výpisu PSV.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP						
číslo	název	plocha podlahy [m²]	podlaha		otvor	strop
			popis	skladba		
3.01	VÝTAH	18,5	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.02	SCHODIŠTĚ	18,5	STĚRKOVÝ SYSTÉM		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.03a	PARKING 1VOZŮ	169	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.03b	PARKING 18 VOZŮ	434,9	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.03c	PARKING 16 VOZŮ	408,8	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.04	SCHODIŠTĚ	14,9	STĚRKOVÝ SYSTÉM		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.05	VÝTAHOVÁ RAMPA	19,2	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S8	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.06	VÝTAH	5,1			POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
3.07	NÁJEZDOVÁ RAMPA	19,2	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S8	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP						
číslo	název	plocha podlahy [m²]	podlaha		otvor	strop
			popis	skladba		
2.01	VÝTAH	18,5	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.02	SCHODIŠTĚ	18,5	STĚRKOVÝ SYSTÉM		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.03a	PARKING 1VOZŮ	169	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.03b	PARKING 18 VOZŮ	434,9	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.03c	PARKING 16 VOZŮ	408,8	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S5	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.04	SCHODIŠTĚ	14,9	STĚRKOVÝ SYSTÉM		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.05	VÝTAHOVÁ RAMPA	19,2	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S8	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.06	VÝTAH	5,1			POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.07	NÁJEZDOVÁ RAMPA	19,2	STĚRKOVÝ SYSTÉM	S8	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON

LEGENDA PLOCH

- PROVOZNÍCHOVÉ ZELEZOBETONOVÁ KCE PODRAMA SPECIFIKACE V ČÁSTI D.1.2
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ KCE PODRAMA SPECIFIKACE V ČÁSTI D.1.2 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLE DOKUMENTACE INTERIÉRU A VNL TRVALÉHO PŘÍSLUŠENÍ
- KOMUNIKACE PLOCHY PRO PĚŠÍ (BAREVNÉ ODLIŠENÍ DLE VYZNAČENÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ)
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ A INTERIÉRU ZAVĚSNÉ BETONOVÝM OBRUBAM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 190 NA MC MVC
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SLOŽ. TYPU 1.1.1 A V STĚNĚ P1
- MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE STROPU VČETNĚ VODOTĚSNÉHO IZOLACE SLOŽ. TYPU 1.1.1 A V STĚNĚ P1
- BETONOVÉ ZÁKLOPY STĚNOVÉ ZÁMKOU - PŘ. VRSTVOU VČ SKLADBOU HCÍ
- ZJEDNOTLIVÉ STĚNOVÉ PODLOPY - BETONŮ A PANELŮ PŘEDPÍSANÝ VČ SKLADBOU HCÍ
- STĚNOVÉ TĚSNĚNÍ

HYDROIZOLACE - PODROBNÁ SPECIFIKACE VČ SKLADBOU HCÍ

±0,000 = 364,45 m n.m. B.p.v.

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

A.T.Z. ARCHITEKTONICKÉ ATELIÉR ZLÍN

architekt	Ing. arch. Zdeněk Burel	vypracoval	Ing. Petr Mišek
HIP	Ing. arch. Zdeněk Burel	kreslil	Ing. Petr Mišek
kontrolovał	Ing. Josef Pinkrta	zodp. projektant	Ing. arch. Zdeněk Burel
stavebník	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov		
místo stavby	ulice Klášterní a okolí		

Terminál Benešov

dokument	15-23
datum	08/2021
formát	14×A3
stupeň	DPS
revize	

název stavby

objekt: **SO04_PARKOVACÍ DŮM**

část: **B.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

měřítko: **100**

název dokumentu: **PŮDORYS 2NP, (3NP)**

číslo přílohy: **SO04_02**