



Základový zemnič

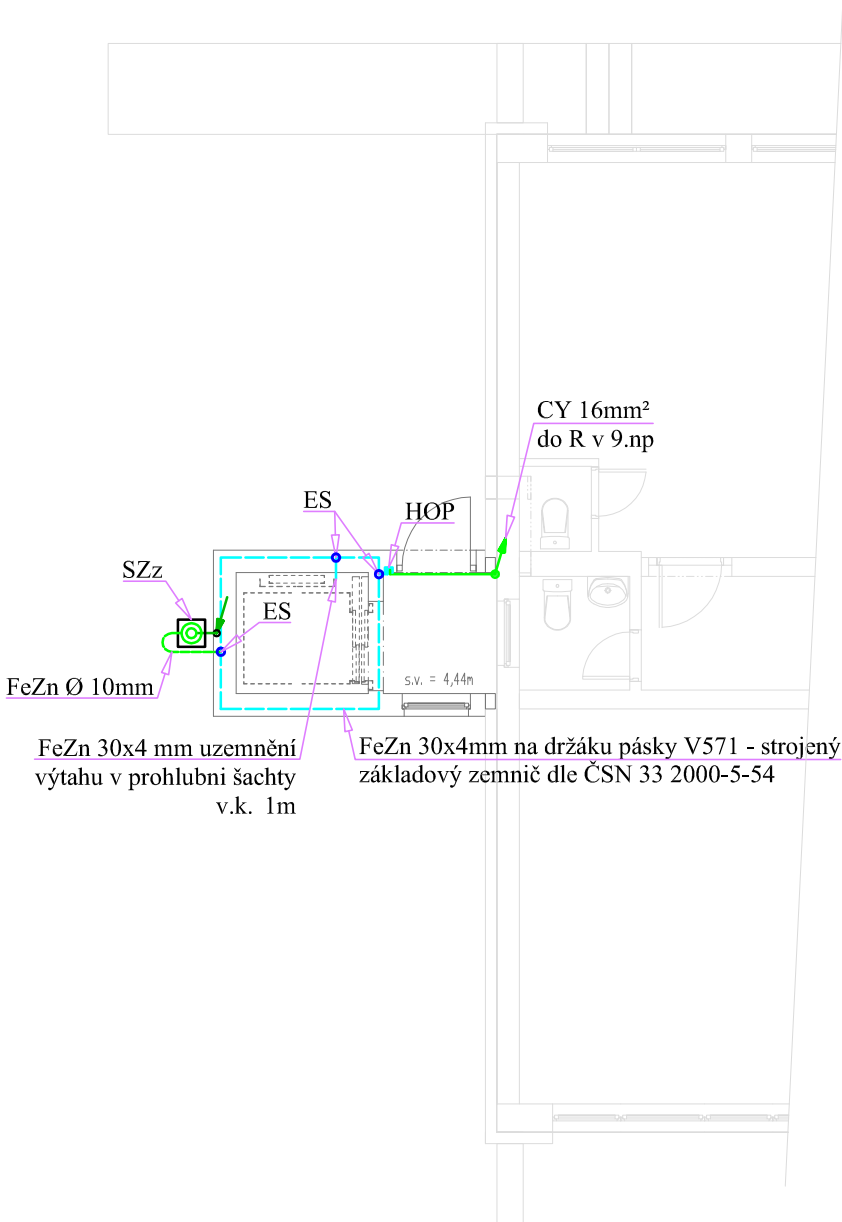

Bleskosvod vč. svodů

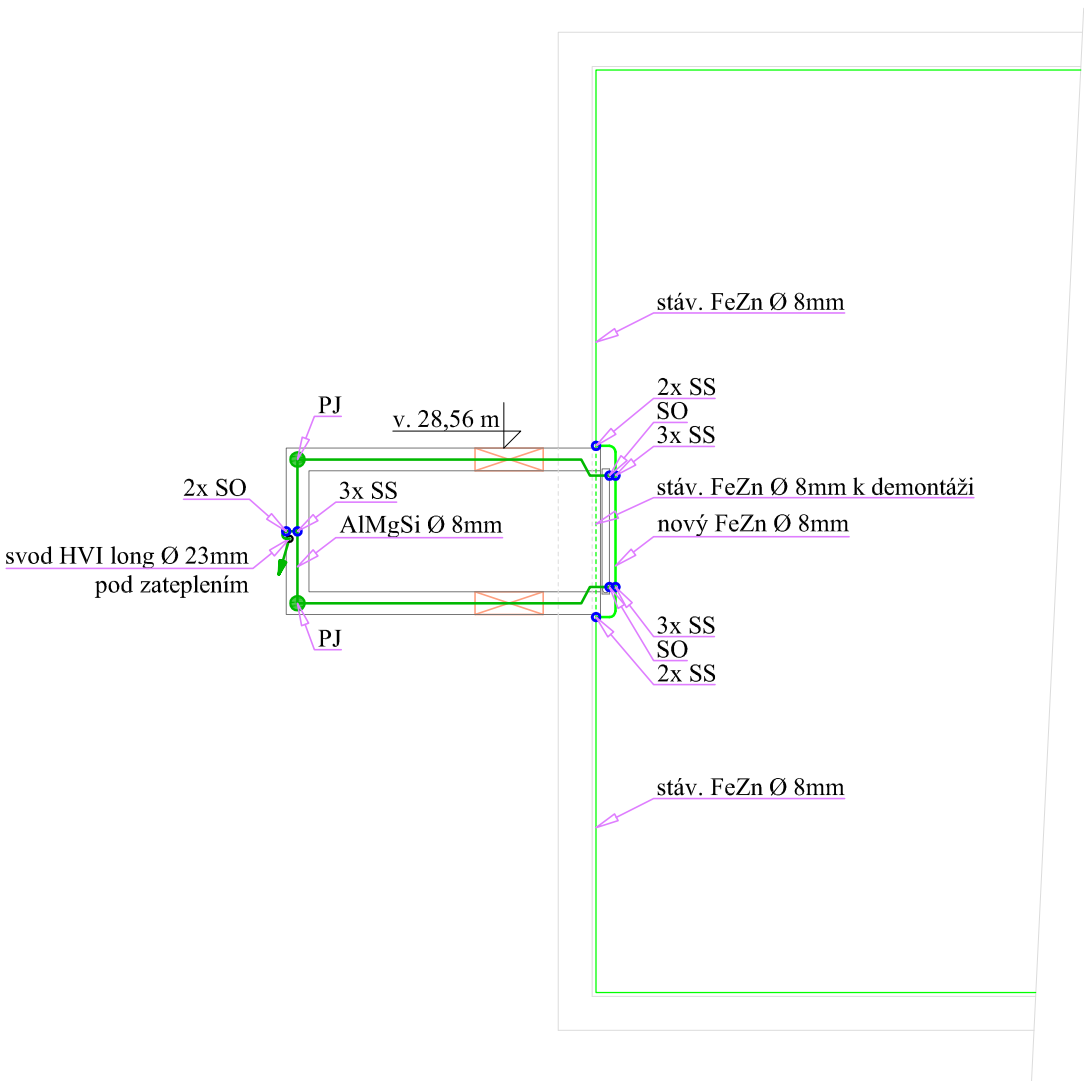

Poznámka :

Provozní soustava : **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S**  
ovládání : **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S**

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

Legenda bleskosvodu:

SS - Svorka spojovací - drát / drát


SO - Svorka okapová

SZz - Svorka zkušební v zemní krabici

PJ - Pomocný jimač - AlMgSi Ø 8 mm / d. 0,6 m

ES - Exotermické svařování Quick Weld (spoj)

- Stavební otvor - okno / dveře

<b>I PROS s. r. o.</b>		Tyršova 2076, 256 01Benešov, tel. 737 465 450 e-mail: ipros@iprosbn.cz,	
Zodp.projektant: Ing. Miroslav Frantes			
Autor návrhu: Zdeněk Rainhart			<b>Josef OTTL</b> projekty elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim ottl.elprojekty@email.cz +420 724 149 405
Vypracoval: Josef Ottl			
Investor:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov	Datum:	III. 2020
Akce:	Přístavba výtahu k č.p. 2005, Benešov, Na Bezděkově	Stupeň:	DVD
		Zak. číslo:	015-20/Ottl
		Měřítko:	1:100
		Paré:	
Obsah:	Číslo výkresu:		
<b>Bleskosvod vč. uzemnění</b>		<b>D.1.4.g-E08</b>	