


Havarijní elektromagnetický ventil PEVEKO  
EVH 1080.22/P (DN 80, napájení cívky ventilu na 24V DC)

# HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY

## Odvdzušnění plynovodu

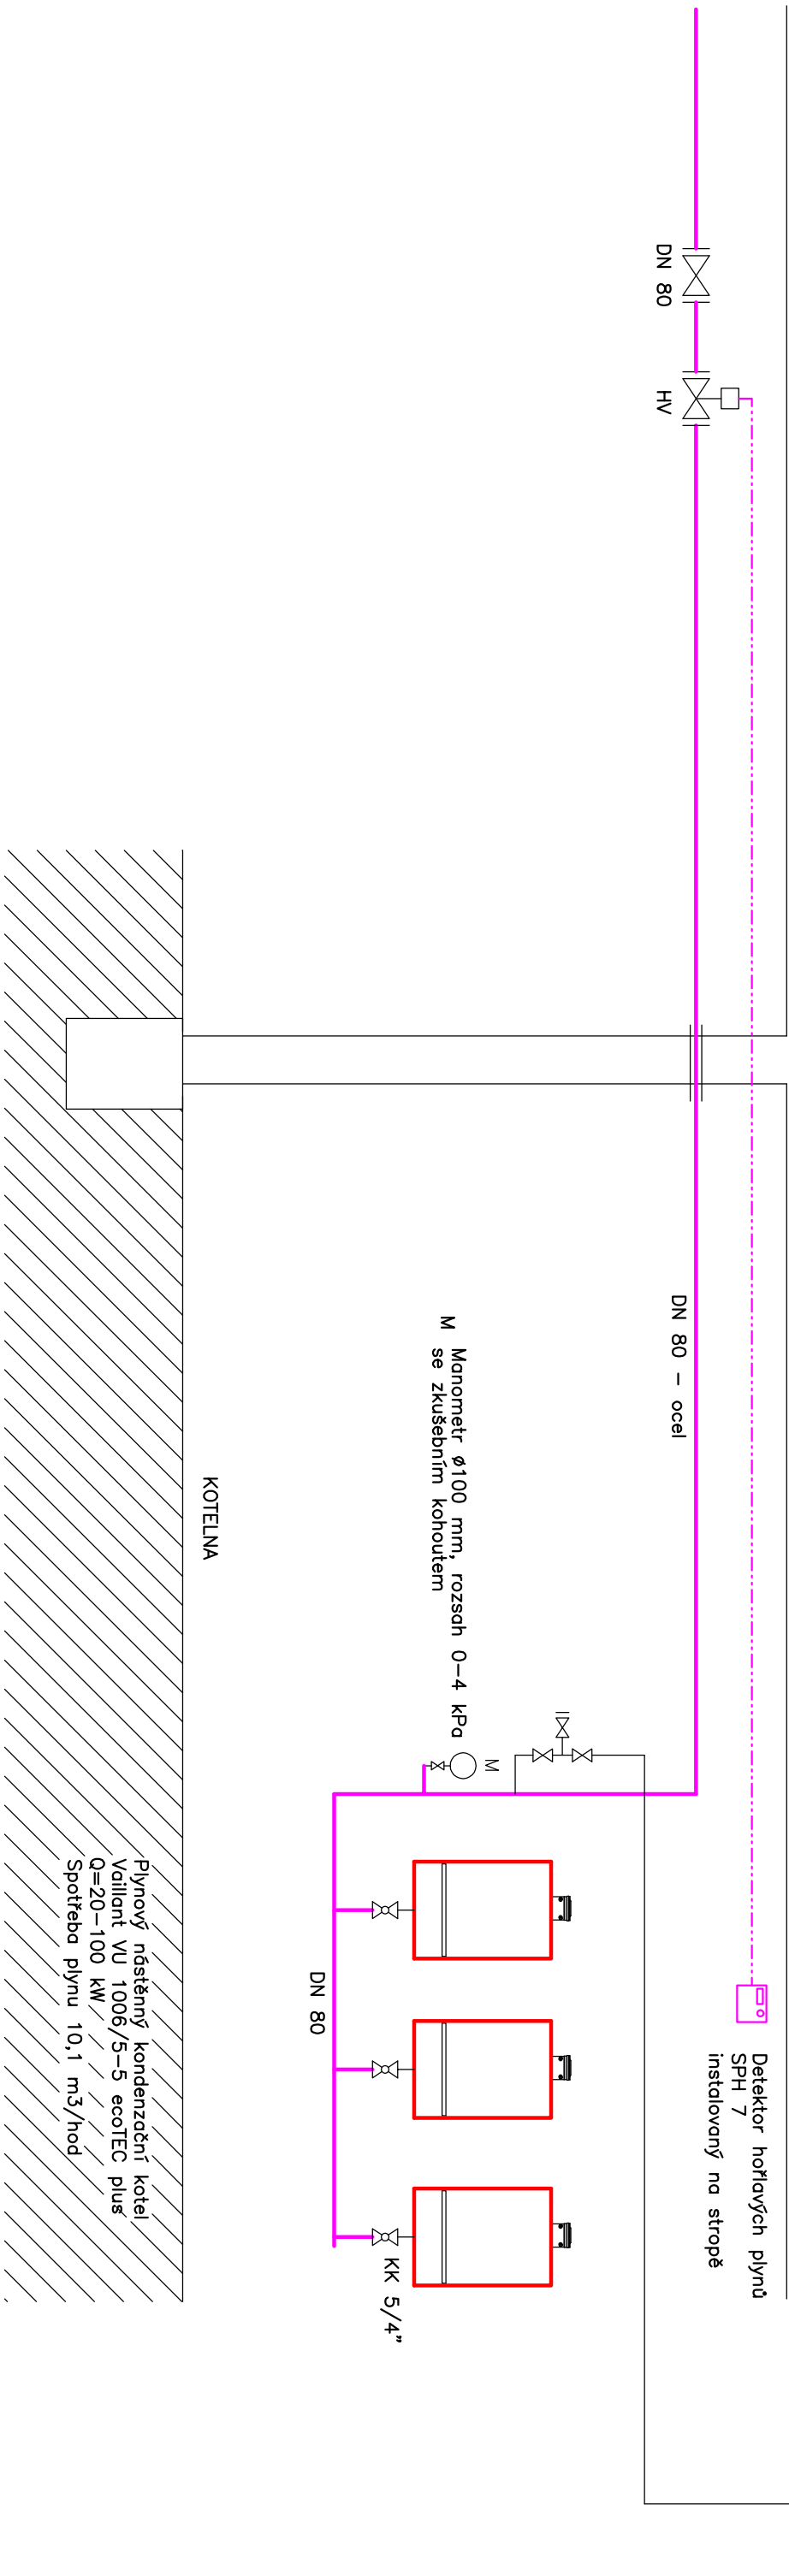

Zodpovědný projektant :		Ing.Polanecký Vladislav	
Název dílce:		Rekonstrukce plynové kotelny	
Místo stavby:		Základní škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov	
Investor:		Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	
Část dokumentace:		Kotelna školní budova	
Obsah:		Schema plynové instalace	