



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KAMENINOVÉ POTRUBÍ DN 500 mm

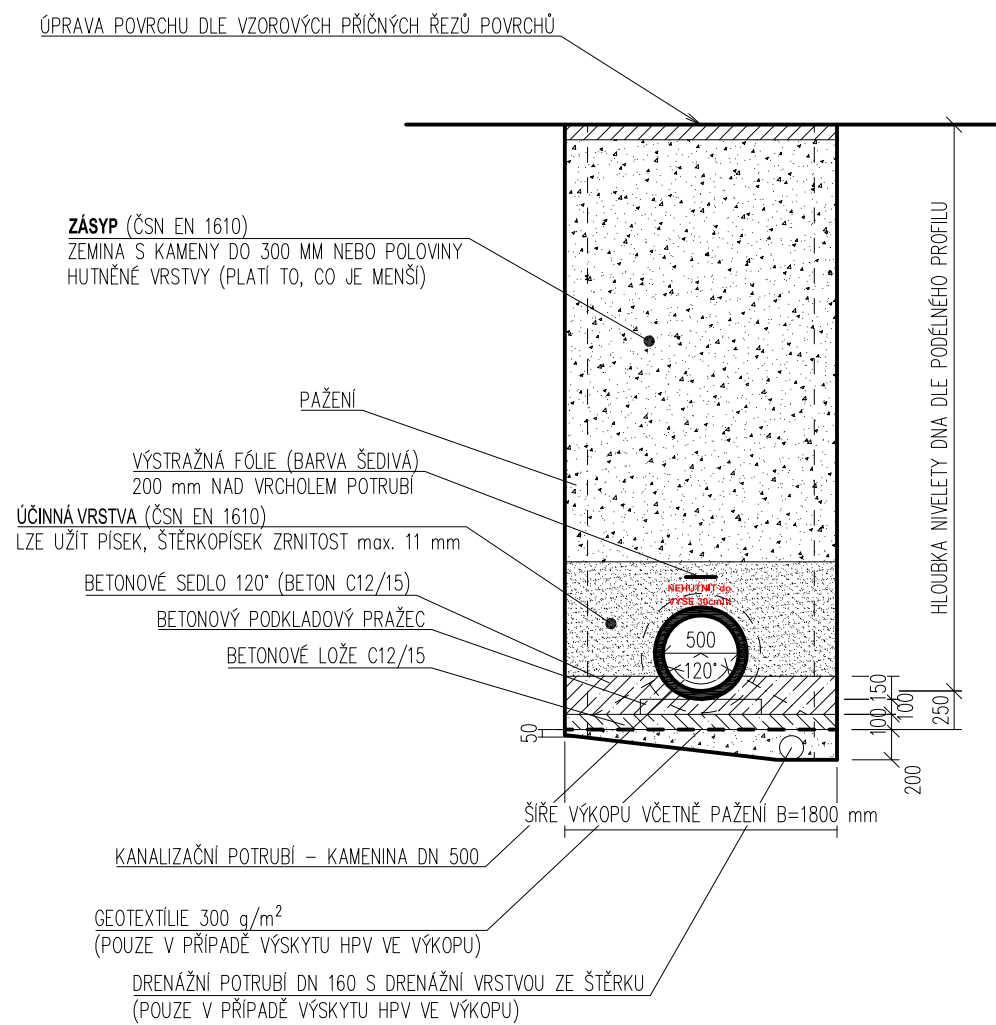

KAMENINOVÉ POTRUBÍ DN 200 (150) mm

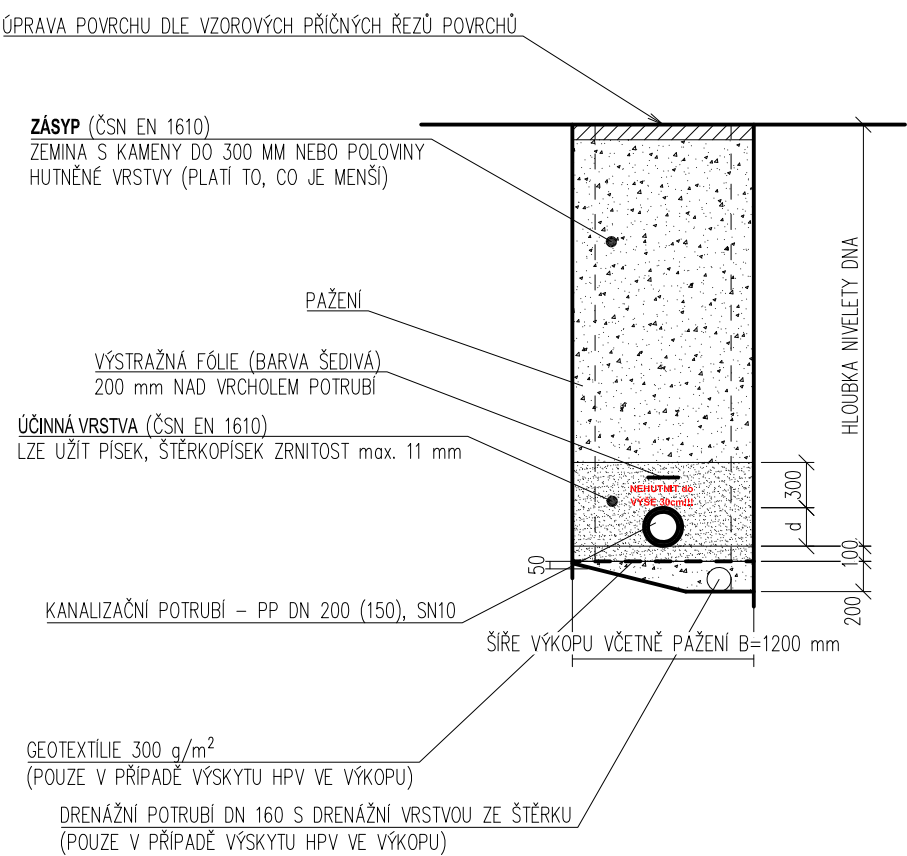

POZNÁMKA:
NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ DLE ČSN 73 6005 VE VOLNÉM TERÉNU A CHODNÍKU JE 1,0 m
A V KOMUNIKACI 1,8 m.
MINIMÁLNÍ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DODRŽET
DLE NORMY ČSN 73 6005. MINIMÁLNÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
JE NUTNO DODRŽET DLE NORMY ČSN 73 6005.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZA
PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE SÍTĚ, PLATÍ SKUTEČNÁ POLOHA V TERÉNU.

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>P.R.I. s.r.o. Ulrichova 1423 Benešov u Prahy 256 01</div>		
Ing. Tomáš Vyšinka	Ing. Petr Dědič	Ing. Tomáš Vyšinka			
	Ing. Tomáš Vyšinka				
St.úřad: Benešov	Obec: Benešov	K.ú.:Benešov u Prahy	projekty realizace inženýring		
Investor: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov 256 01			Formát:	A4	Číslo paré:
Akce/objekt: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Jiráskova			Stupeň:	DPS	
			Datum:	11/2020	
			Zak. číslo:	19/2020	
			Měřítko:	1:50	
Obsah: SO 02 – KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ			Arch. číslo:	č. výkresu 19/2020 4	