


Trubkové otopné těleso
1500.450

Trubkové otopné těleso
1500.450

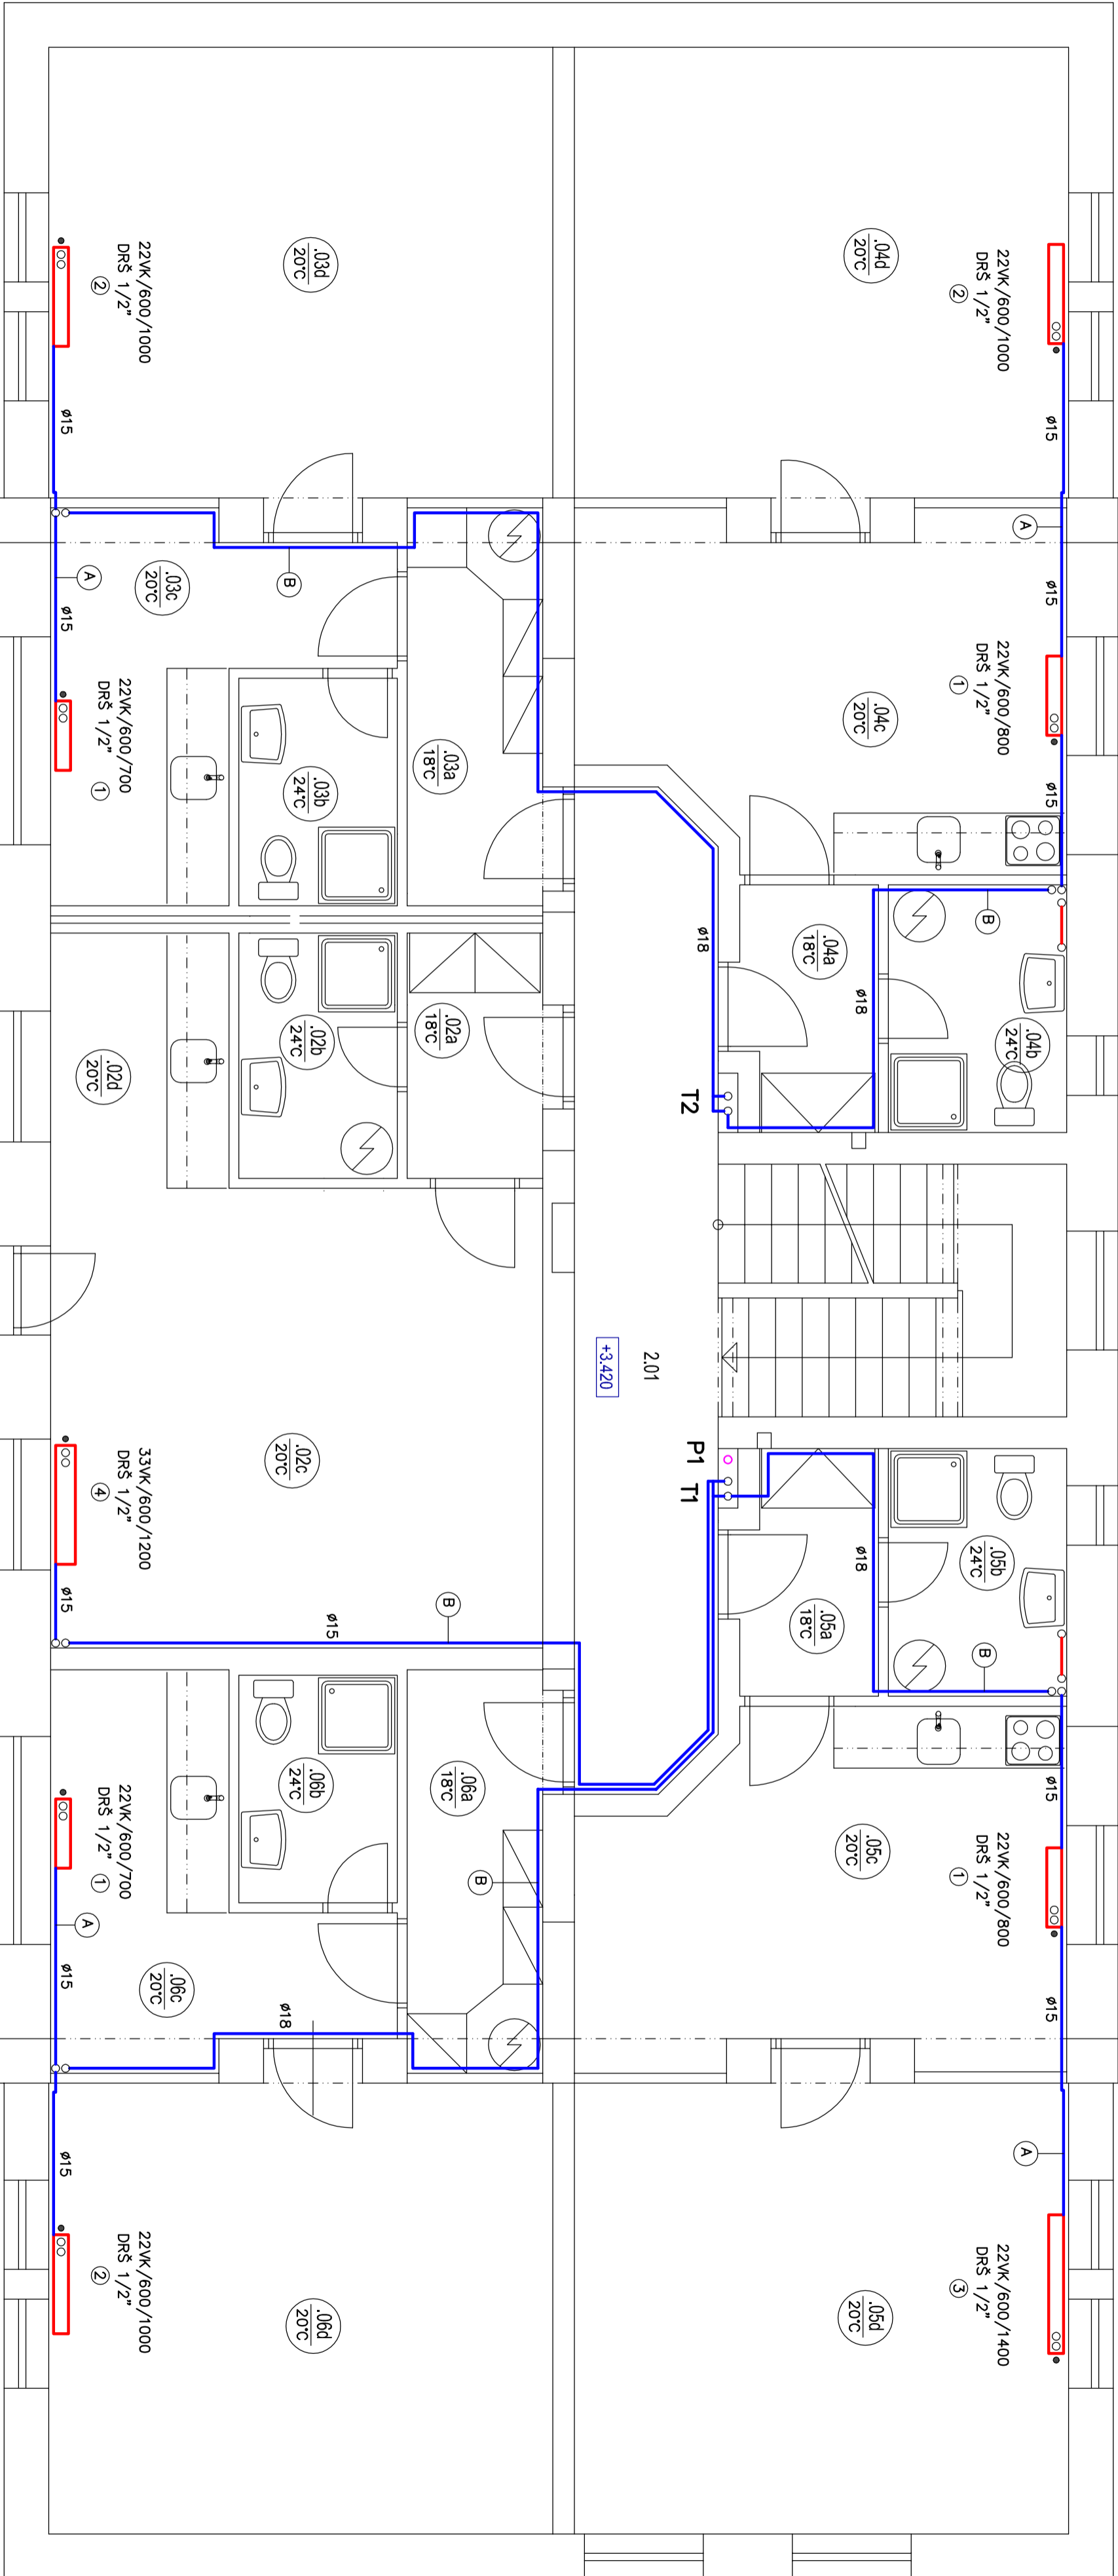

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ
Potrubí vedené ve vnitřním prostoru bytu nebude opatřeno tepelnou izolací.
Ostatní potrubí bude opatřeno nůvčkovou tepelnou izolací z polyetylenu tl. 15 mm

- A) Potrubí je vedeno u podlahy nad sebou.
- Potrubí bude vedeno v podlahové liště pro vedení kabelů a potrubí.
- B) Potrubí je vedeno u stropu

Zadávající projektant : Ing.Polanecký Vladislav		Ing.Polanecký Vladislav	
Název akce: Rekonstrukce vytápění		Projektová činnost VYTÁPĚNÍ-PLYN	
Bytový dům, Křížčíkova č.p.405, Benešov		Nádražní 2040, 256 01 Benešov	
Investor: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov		Datum: 5/2021	
Část dokumentace: VYTÁPĚNÍ		Měřítko: 1:50	
Číslo výkresu:		Číslo pořé:	
Obsah: Půdorys 2.NP		3	