



2 x Plynový nástěnný kondenzační kotel  
 $Q=4-30$  kW  
 Spotřeba plynu  $3,2$  m<sup>3</sup>/hod

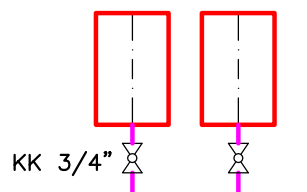

3.NP

DN 40

Skříň pro HUP, STL regulátor a plynoměr:  
 HUP—Kulový kohout DN 25, STL regulátor  
 a membránový plynoměr G6 umístěné společně ve skříni  
 s uzamykatelnými dvířky ve výklenku v obvodové zdi

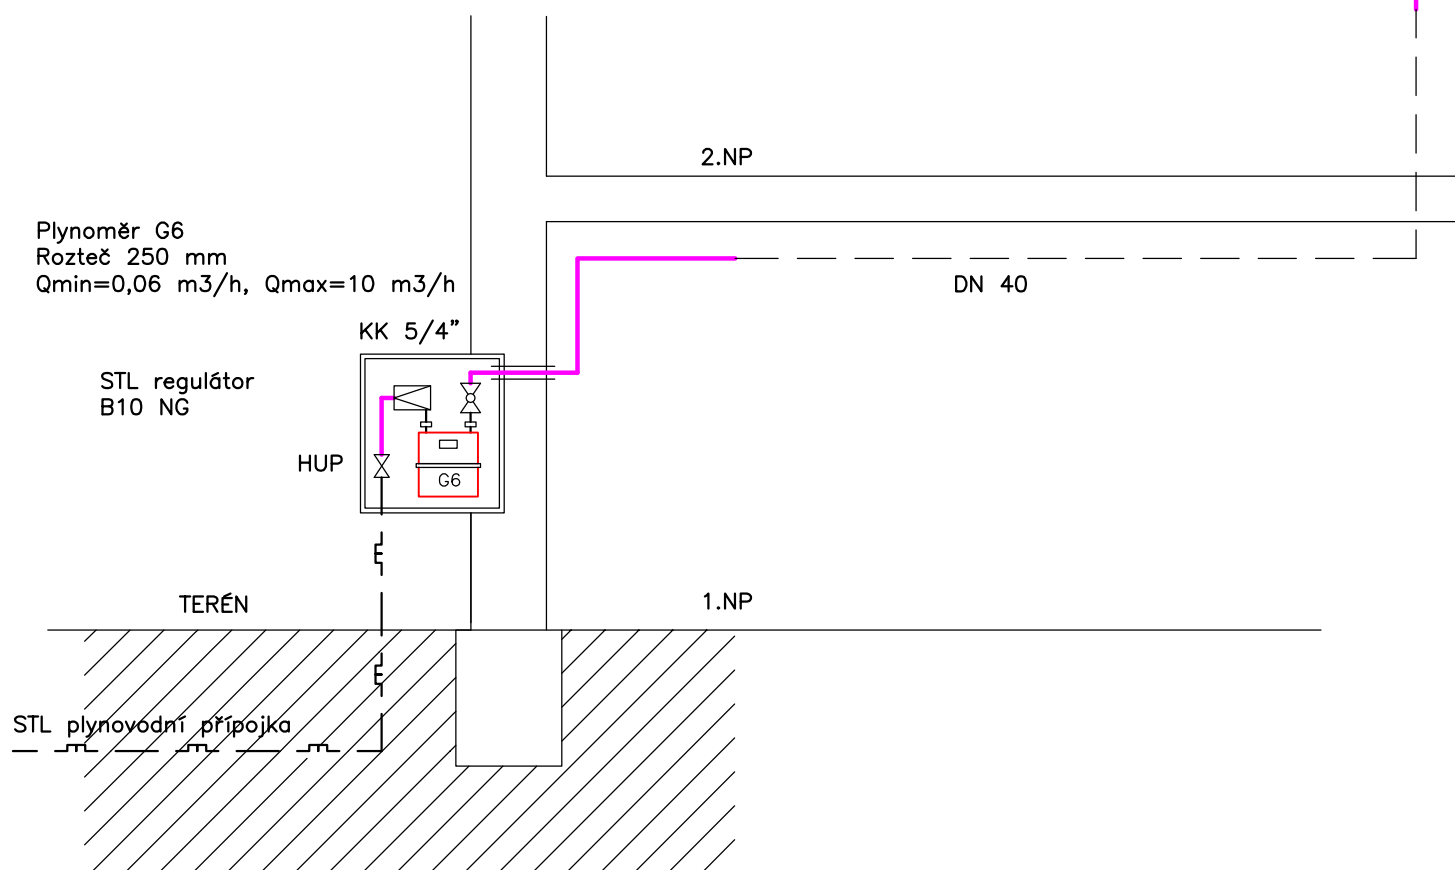

Zodpovědný projektant : Ing.Polanecký Vladislav		ing.Polanecký Vladislav Projektová činnost VYTÁPĚNÍ–PLYN Nádražní 2040, 256 01 Benešov	
Název akce: Rekonstrukce vytápění Bytový dům, Křížíkova č.p.405, Benešov		Datum: 5/2021	Č.zak.: 1621
Investor: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov		Měřítko: 1:50	Číslo paré:
Část dokumentace: <b>VYTÁPĚNÍ</b>		Číslo výkresu:	
Obsah: <b>Schema plynové instalace</b>		<b>6</b>	