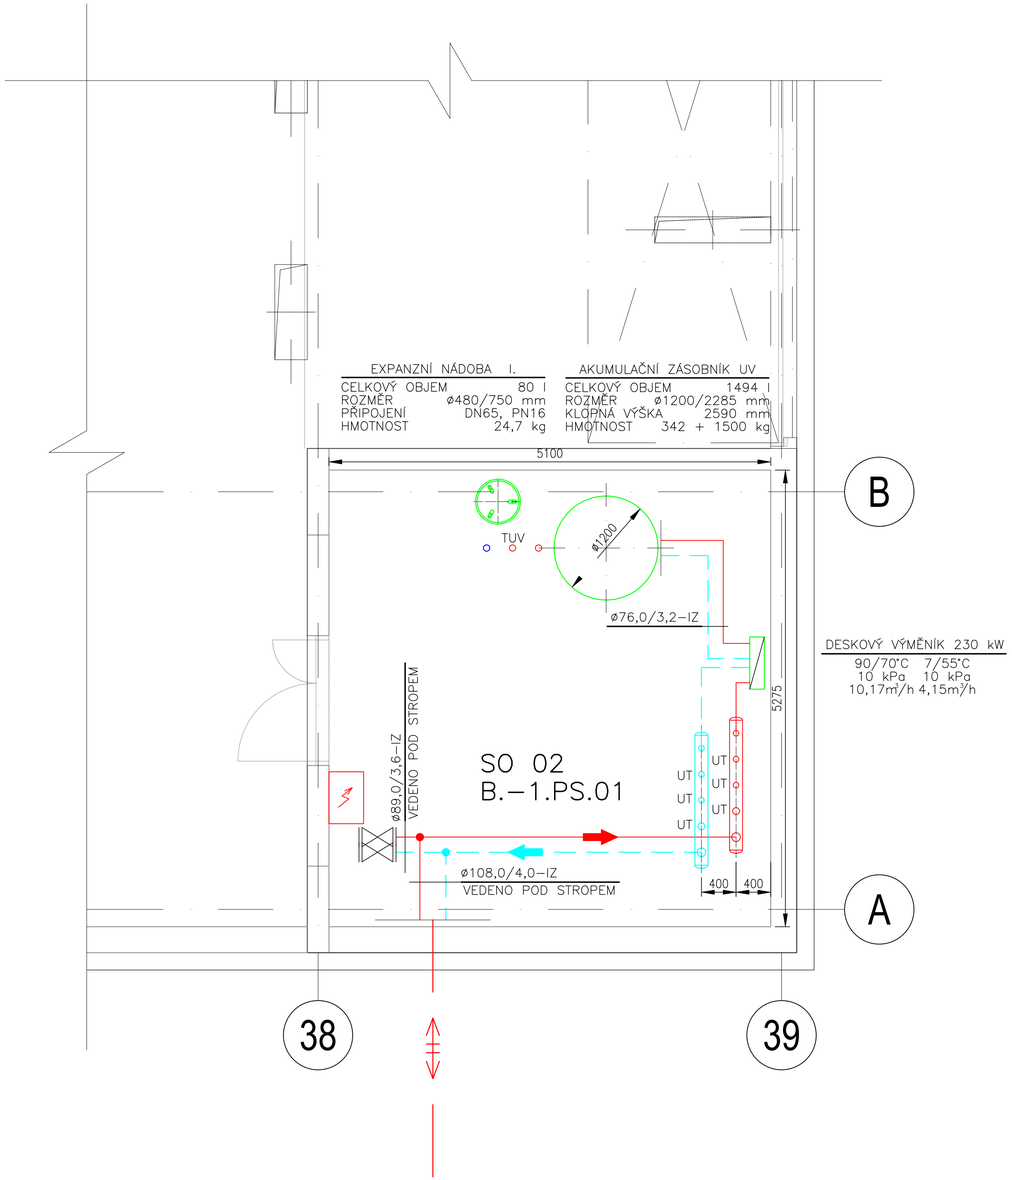

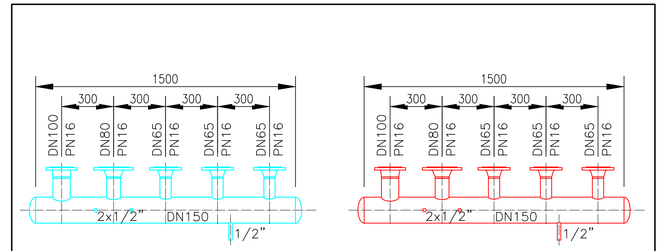

ROZDĚLOVAČ – SBĚRAČ (1:25)

DÉLKY JÍMEK ČÍDEL

ROZMĚR POTRUBÍ	DÉLKA JÍMKY
5/4"	70 mm
6/4"	70 mm
2"	70 mm
DN65	70 mm
DN80	100 mm
DN100	100 mm
DN125	100 mm
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	300 mm

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

PRIMÁRNÍ STRANA	
CELKOVÝ TEPELNÝ VÝKON	426kW
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA	95°C
JMENOVITÝ TLAK	0,6 bar
PROVOZNÍ TEPLOTA	90/70°C
JMENOVITÝ TLAK	0,6 MPa
PROVOZNÍ TLAK	0,45 MPa
DISPOZIČNÍ TLAK	15–25 kPa
SEKUNDÁRNÍ STRANA OHŘEVU UV	
TEPELNÝ SPÁD	7/55°C
TEPELNÝ VÝKON	230kW
OTEVÍRACÍ PŘETLAK POJISTNÉHO VENTILU	10bar
TLAKOVÁ ŘADA ARMATUR	PN16

POZNÁMKA

PŘI ZAPOČETÍ REALIZAČNÍCH PRACÍ FIRMA PROVEDE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ. ZJIŠTĚNÝ STAV ZAPÍŠE DO STAVEBNÍHO DENÍKU A NECHÁ ODSOUHLASIT INVESTOREM.

UMÍSTĚNÍ JÍMEK ČIDEL URČÍ MaR

Lorenc TZB

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jiří Lorenc
VYPRACOVAL:	Jiří Lorenc
INVESTOR:	Městská tepelná zařízení s.r.o.

REZIDENCE PRAŽSKÁ – BENEŠOV

D.1.4.8.VNITŘNÍ HORKOVOD

PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE 1.PP

OTISK RAZÍTKA – PODPIS

PARÉ

FORMÁT	A2
DATUM	01/2025
OBJEKT	
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	94722
MĚŘÍTKO :	1 : 50 (1:25)
Č. VÝKRESU :	03