


Havarijní elektromagnetický ventil PEVEKO  
EVH 1080.22/P (DN 80, napájení cívky ventilu na 24V DC)

HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY  
Kulový kohout přírubový pro plyn

Odvzdušnění plynovodu

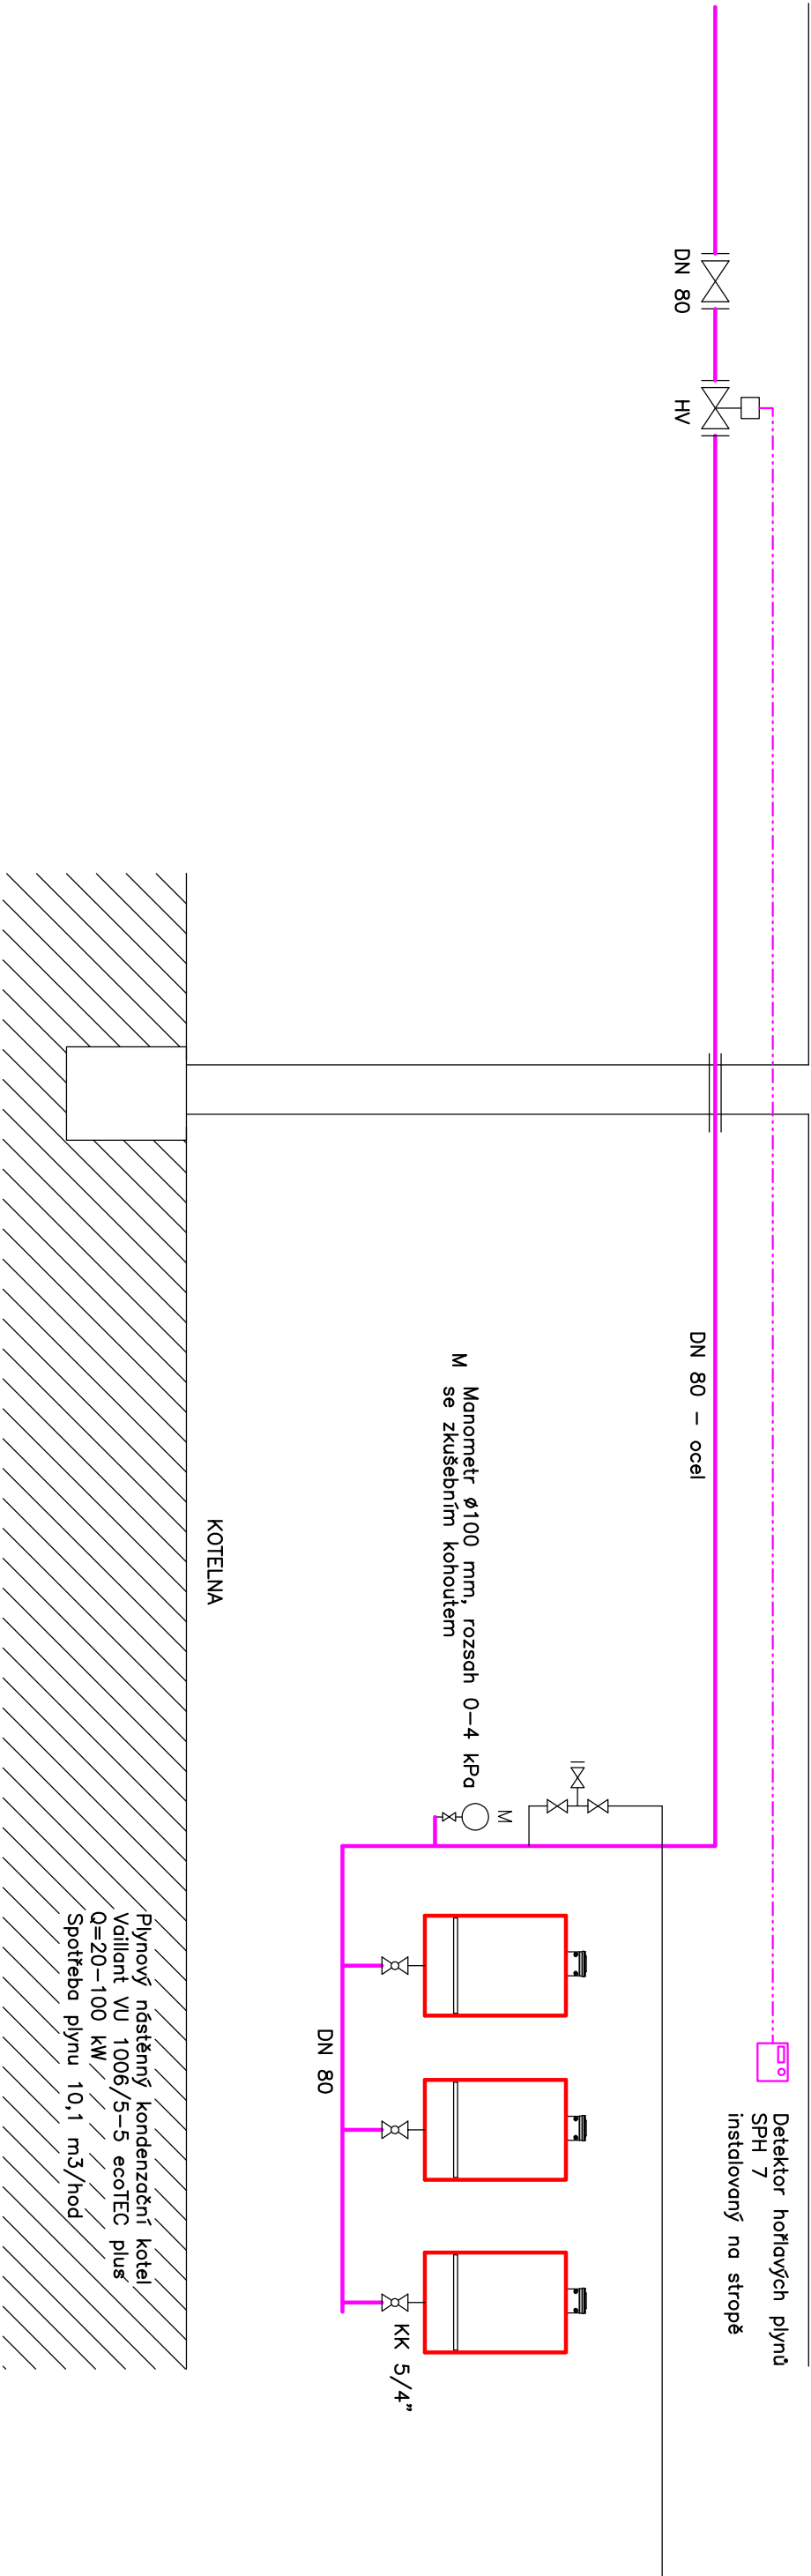

Zodpovědný projektant : Ing.Polonecký Vladislav		Ing.Polonecký Vladislav	
Název akce: <b>Rekonstrukce plynové kotelny</b>		Projektová činnost VYTÁPĚNÍ-PLYN	
Místo stavby: Základní škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov		Nádražní 2040, 256 01 Benešov	
Investor:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	Datum: 3/2021	Č.zak.: 621
Část dokumentace:		Měřítko: 1:50	Číslo paré:
		Číslo výkresu:	
Obsah:			
Schema plynové instalace		6	