STB 1.01

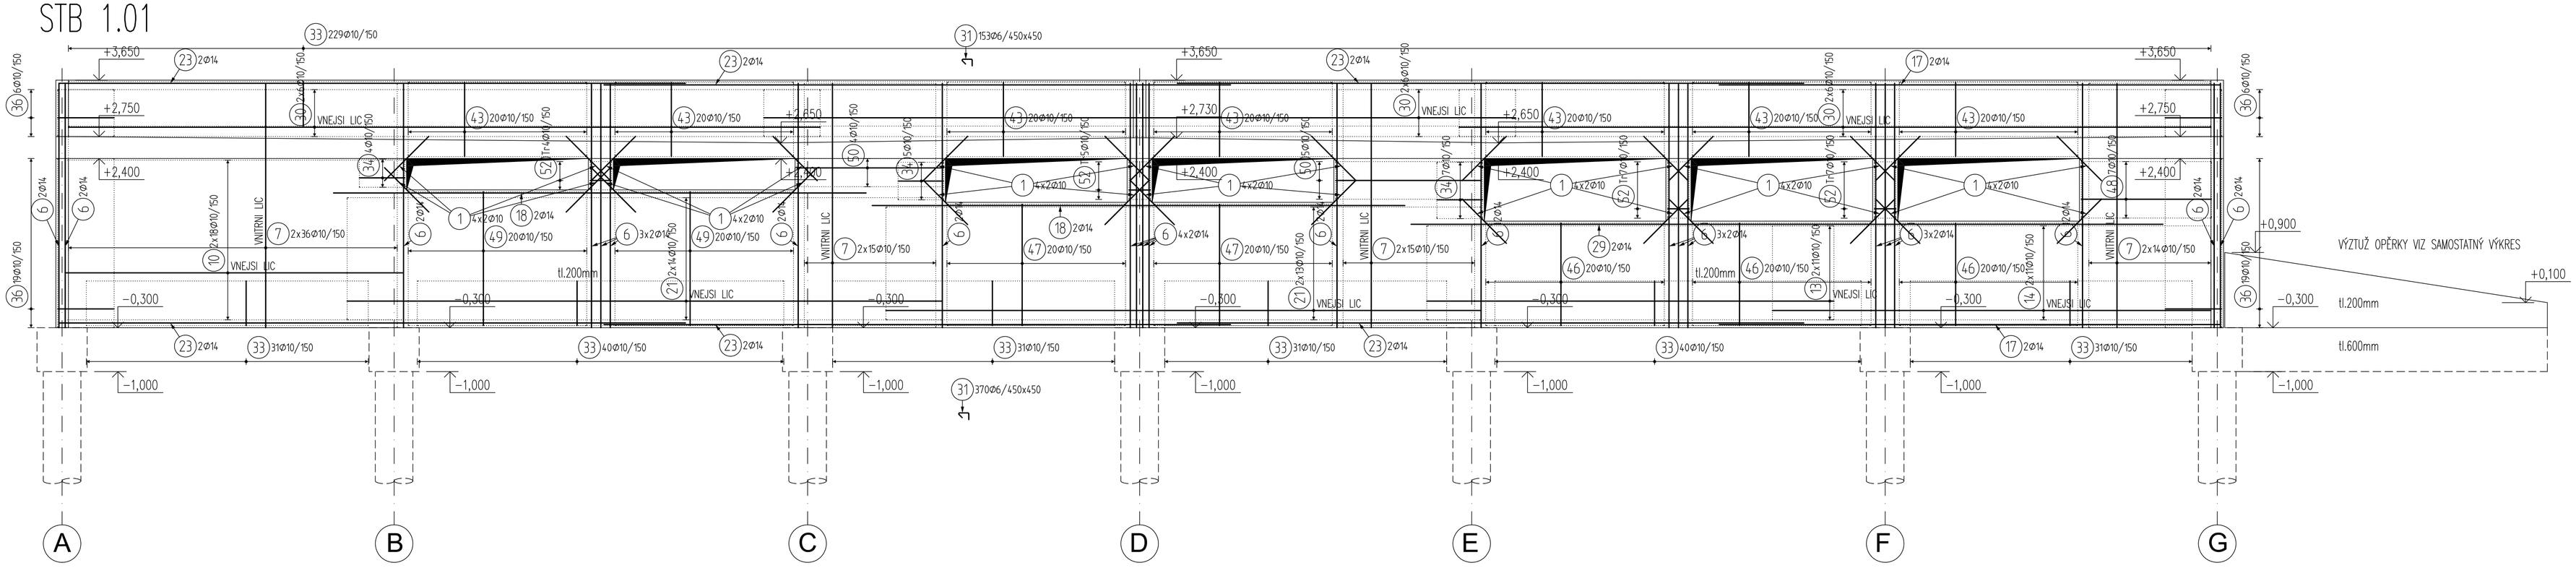

STB 1.03

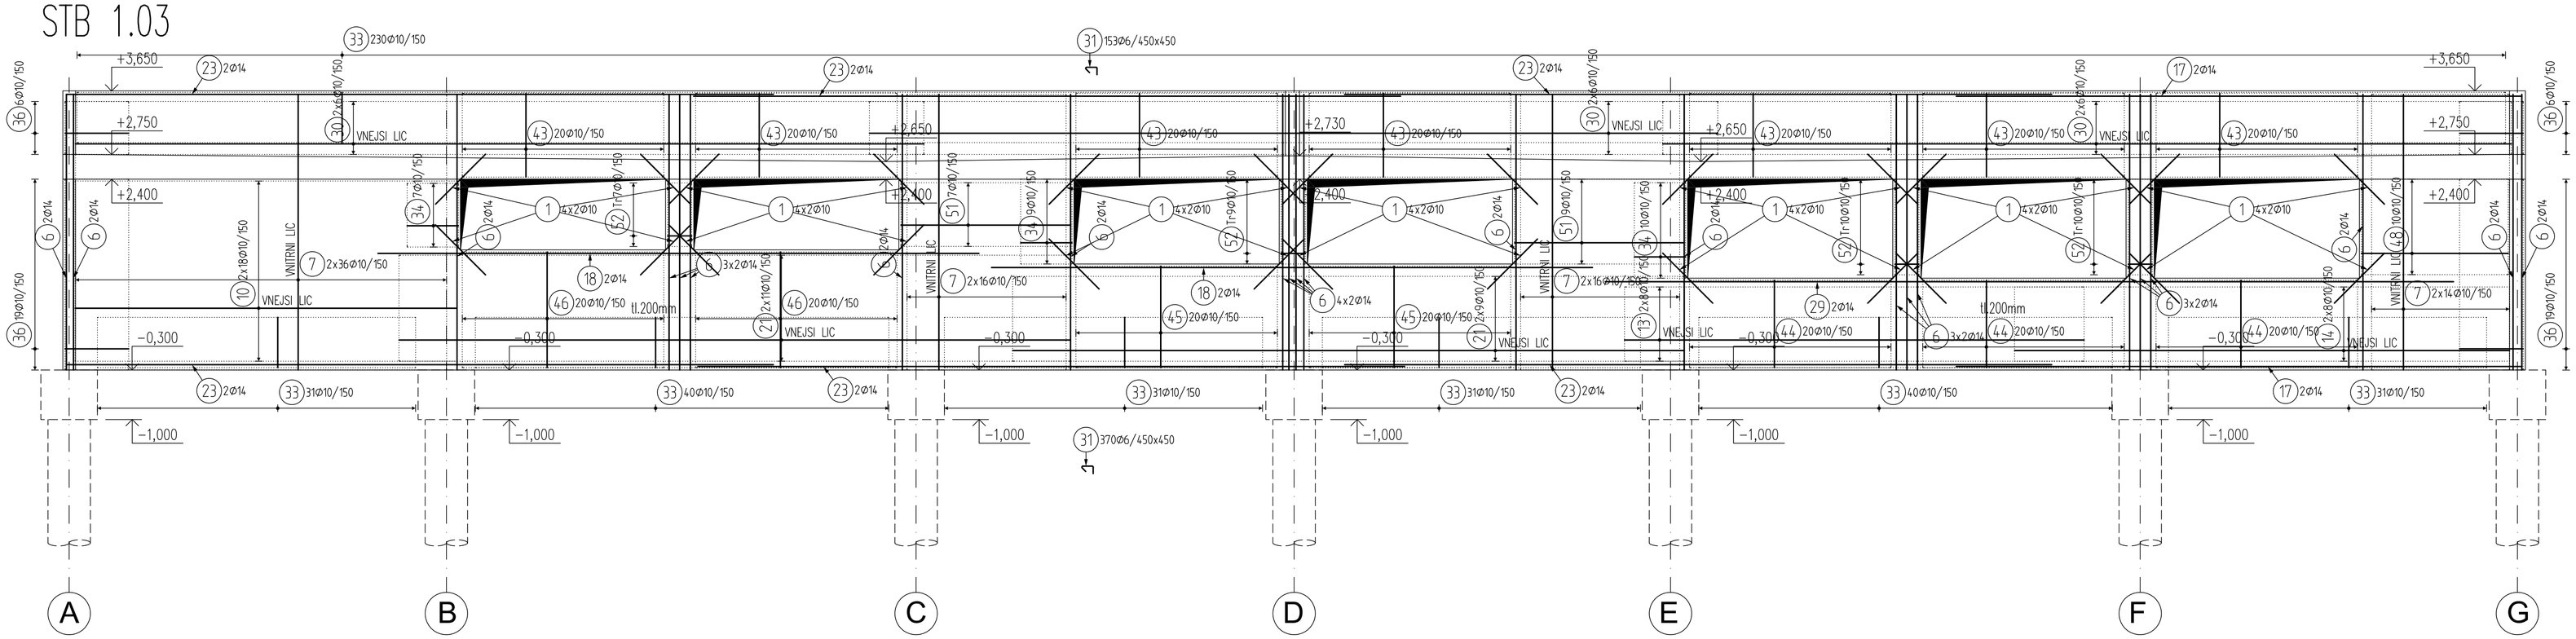

STB 1.02

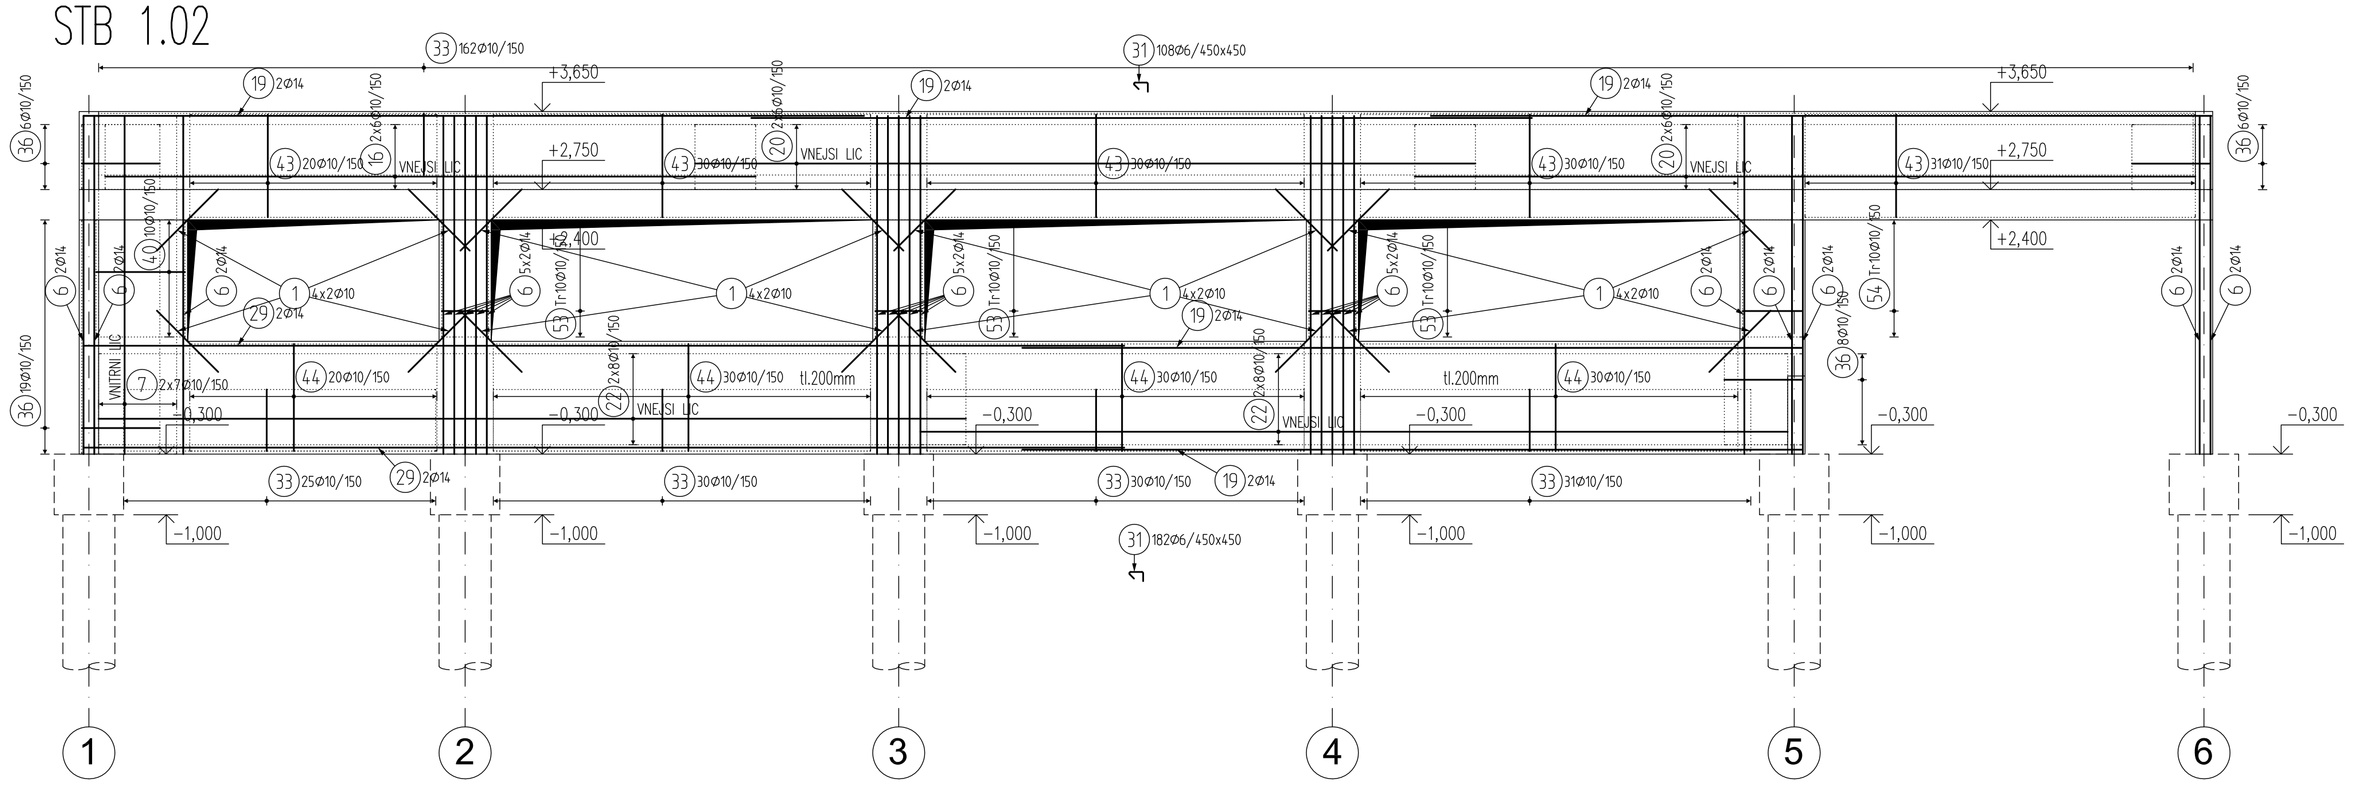

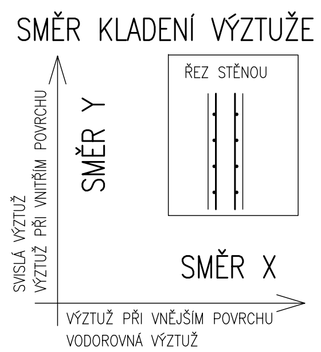

BETON	C25/30-XC4,XF2-Cl 0,2-Dmax 22-S3
MAX. PŘÍSAK	50 mm podle ČSN EN 12390-8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMALÝ
NAVRŽENO DLE	ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670-1-Z1
KRYTÍ	30 mm
OCEL	B 500B

UVAŽENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Ø m,min (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '*'.
CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STŘÍZNÉ DELKY.

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE VÝKRES TVARU + VÝKRESY VÝZTUŽE (2) A (3)
- PŘESAHY VÝZTUŽE STYKOVÁNÍM:
  øR14 MIN 1000mm
  øR10 MIN 700mm

INVESTOR: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy	STAVBA: NOVOSTAVBA PATROVÉHO PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA IV, BENEŠOV		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: –
PROFESE: STATIKA			DATUM: 07/2020
GEN. PROJEKTANT: Ing. Roman Moravec, Bukovany 113, 257 41 Týnec nad Sázavou	D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO: 1:50 / PARE:
	ODP. PROJEKTANT PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI: Ing. MARTIN TYDLITÁT		FORMÁT: 8xA4
	VYPRACOVAL: Ing. MARTIN TYDLITÁT		
KOOPERANT: Ing. Martin Tydlitát (ČKAIT 0011035), Žežice 161, 261 01 Příbram, email: statika.mt@seznam.cz, tel.: 775 699 700	PŘÍLOHA: VÝZTUŽ STĚN A SLOUPŮ (1)		PŘÍLOHA: 07