


schéma odlučovače ropných látek

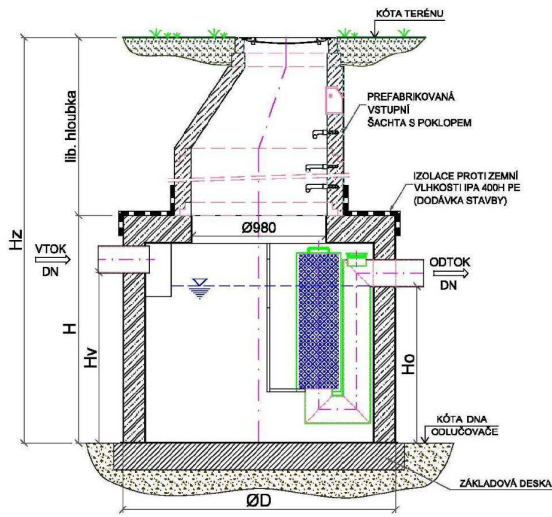

legenda

- kanalizační potrubí PVC KG 125 - 200**
- spád min. 1,5% (dle možnosti na místě)
- odvodňovací systém DN150**
- prefabrikované odvodňovací žlaby ve spádu
- krycí rošty pojezdné s kotvením ke žlabům

upozornění

- na veškerá svislá potrubí v interiéru budou osazeny čistící tvarovky

název akce novostavba patrového parkoviště Bezručova IV, Benešov				
stavebník Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov				
projektant Ing. Roman Moravec Bukovany 113 257 41 Týnec nad Sázavou				
autorizace				
stupeň dokumentace dokumentace pro provádění stavby				
část dokumentace D.1.4.1 zdravotně technické instalace				
výkres odvodnění - půdorys 1. np				číslo vyhotovení
číslo výkresu D.1.4.1.1	měřítko 1:100	formát 4x A4	datum 7/2020	