


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PODLOŽÍ	Číslo	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA/SKLADBA	STĚNY	Osvětlení (lx)	DLE ČSN EN 12464-1
4.NP	4.01	SCHODIŠTĚ	28,87	—	KD/S1	ŠO	100 lx	
	4.02	CHODBA	36,32	3,00	ŠO, SDK	100 lx		
	4.03	UMÝVÁRNA DÍVKY	4,64	3,00	KD/S3	ŠO, SDK, KO	200 lx	
	4.04	WC DÍVKY	11,65	3,00	KD/S3	SDK, KO	200 lx	
	4.05	ÓKLIDOVÁ KOMORA	2,24	3,00	KD/S3	ŠO, SDK, KO	50 lx	
	4.06	UMÝVÁRNA CHLAPCI	4,64	3,00	KD/S3	ŠO, SDK, KO	200 lx	
	4.07	WC CHLAPCI	11,34	3,00	KD/S3	SDK, KO	200 lx	
	4.08	UMÝVÁRNA UČITELÉ— MUŽI	1,84	3,00	KD/S4	ŠO, SDK, KO	200 lx	
	4.09	WC UČITELÉ— MUŽI	1,90	3,00	KD/S4	SDK, KO	200 lx	
	4.10	UMÝVÁRNA UČITELÉ— ŽENY	1,84	3,00	KD/S4	ŠO, SDK, KO	200 lx	
	4.11	WC UČITELÉ— ŽENY	1,90	3,00	KD/S4	SDK, KO	200 lx	
	4.12	UČEBNA— VÝTVARNA VÝCHOVA	118,20	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	500 lx	
	4.13	KABINET I	21,00	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	300 lx	
	4.14	UČEBNA I	52,56	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	500 lx	
	4.15	KABINET II	18,87	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	300 lx	
	4.16	UČEBNA II	52,00	4,35	PVCp/S5	ŠO, SDK	500 lx	
	4.17	UČEBNA III	135,80	4,35	PVCp/S5	ŠO, SO, SDK	500 lx	
	4.18	UČEBNA IV	146,70	4,35	PVCp/S5	ŠO, SO, SDK	500 lx	
	4.19	VSTUPNÍ HALA	72,00	3,00	PVCp/S5	ŠO, SDK	500 lx	
	4.20	TERASA	18,19	3,00	KD/S7	—	10 lx	

A: 250 zářivý svítidlo IP20 F1 35 W/300 LUMENŮ T5 HE WARM WHITE 10 MÁŘÍKŮ/10000H 60
 B: 250 zářivý svítidlo IP20 F1 54 W/600 LUMENŮ T5 HE COOL WHITE 10 MÁŘÍKŮ/10000H 60
 C: 10x 6W LED žárovky s vnitřním posuvem
 KOMPLET ŽÁROVÝ SVÍTIDLO 120W S KOMPACTNÍ ZÁRVOU
 S KOMPAKTNÍM ZÁRVOU 30 MIL. 100% KOMPAKTNÍ ZÁRVOU
 KOMPLET ŽÁROVÝ SVÍTIDLO 120W S KOMPACTNÍ ZÁRVOU 60W
 OSVĚTLENÍ UCHOVANÝ PROSTORU

ZÁŘIVKY
 VENOVÝM NÁSTĚNNÉ ŽÁRVIDLO 10W S KOMPACTNÍ ZÁRVOU
 S KOMPAKTNÍM ZÁRVOU 30 MIL. 100% KOMPAKTNÍ ZÁRVOU
 KOMPAKTNÍ ŽÁRVIDLO 120W S KOMPACTNÍ ZÁRVOU 60W

ROZDĚLÉ OBJEKTY
 OP – PŘÍPOJKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ
 JEDNOKOLOVÝ VÝPAČ
 SERVOVÝ VÝPAČ
 STŘÍDAVÝ VÝPAČ
 STŘÍDAVÝ VÝPAČ S VÝPAČEM
 KŘÍZOVÝ VÝPAČ
 ZAPÍNAČ TLÁČKOVÝ S OBDOB. DOLNÁKOU
 VENTILÁTOR 230V
 SPOLEČNÉ TRASY HLAVNÍHO ROZVODU
 SVĚTLENÝ ROZVOD CYKLY 1,5(2,5) mm²

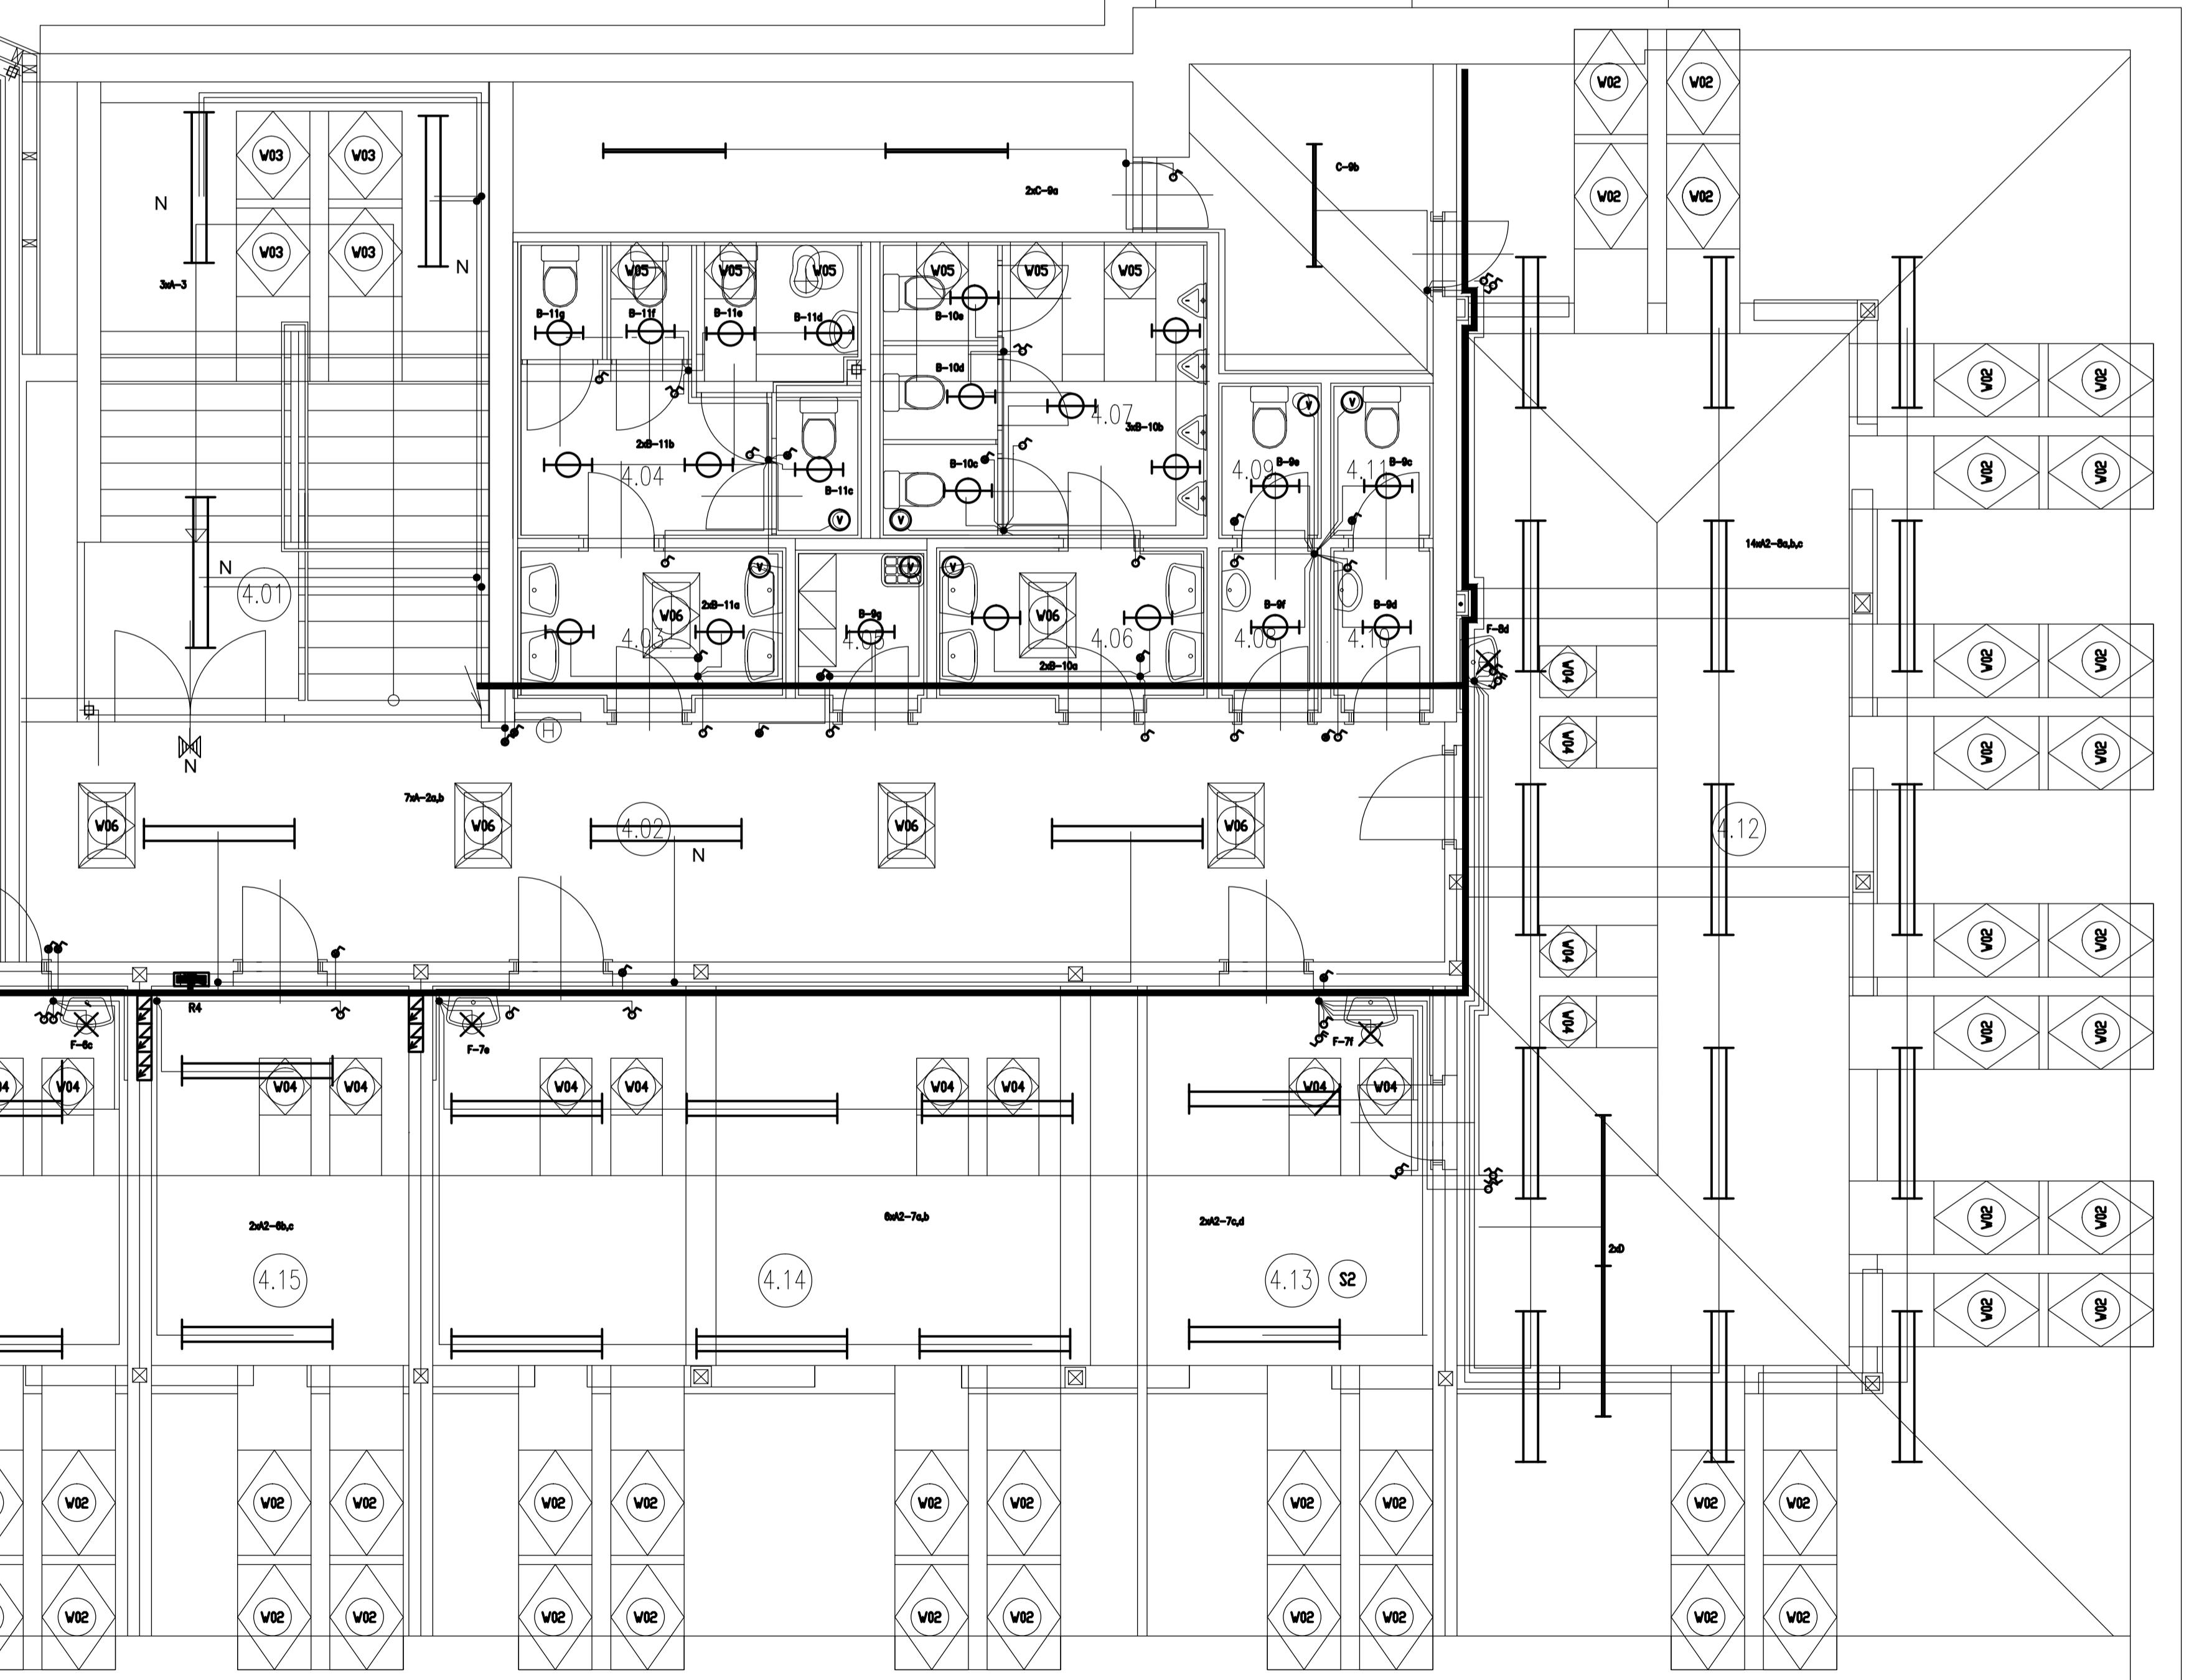

ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKLY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU A V DUTÝCH PŘÍČKÁCH V PODHLEDU NA NOSNÉ KONSTRUKCI
 ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZÁŘÍZEK SAMOCÍNNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – TN
 ZÁSUVKY 230V – ZÁSUVKY PRO LAJKY, MÍSTNOSÍ S OSOBAMI BA2 (DĚTI) – ZÁKLADNÍ+DOPLŇKOVÁ PŘOURADOVÝM CHRÁNIČEM
 NAPĚŤOVÁ SOUTAVA: 3xPE+N+PE+N400/230V, INC-S (ROZDĚLENÍ SOUTAVY V ROZDĚLÉ) R4
 KATEGORIE: PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLYVY DLE ČSN 332000-3:
 VŠECHNY DOTĚČENÉ MÍSTNOSTI – VNĚJŠÍ VLYVY JSOU V SOUDLOU S ČSN 332000-5-51 ČL. 512.2.4 HODNOCENY JAKO NORMÁLNÍ
 KROMĚ PROSTOR PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM BA2
 UDŘŽOVANÁ HLADINA OSVĚTLENOSTI DLE ČSN 12464-1 DLE TABULKY MÍSTNOSTI, NÁVRH DLE PŘÍLOHY TECH.ZPRÁVY PARÉ 1

PROJEKTANT: BÁRTA VLADIMÍR	KRESLÍ: OTRADOVCOVÁ JAROMÍRA
STAVEBNÍ OÚ: BENESOV	MĚSTSKÝ OÚ: BENESOV
STAVEBNÍK: MĚSTO BENESOV	GRADUOVANÝ: ING. ARCH. ZDENĚK OUŘEDEČEK BENESOV
AKCE: ZMĚNY STAVBY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLOV Č.P. 372 NA POZEMKU S.T.P. 1289 V K.O. BENESOV	ZAKLÁDÁ: 29174 STAVĚR PD: DPP
MĚRKA: 1:50	DRUHA: 11/09
NÁZVY: PŮDORYS 4.NP OSVĚTLENÍ	
CÍP: A-3-3	

CÍP: A-3-3-4